

BRUGERVEJLEDNING

CTS602 LIGHT BY NILAN



Comfort 350 Top / Comfort 350 Top Polar

Indholdsfortegnelse

Generelle oplysninger

| | |
|----------------------|---|
| Sikkerhed | 3 |
| Strømforsyning | 3 |
| Indledning | 3 |
| Dokumentation | 3 |
| Typeskilt | 4 |

Betjeningspanel

| | |
|--------------------------------------|---|
| Funktioner i betjeningspanelet | 5 |
| Forside elementer | 5 |
| Forside indstillingsmuligheder | 5 |
| Advarsler og alarmer | 6 |
| Indstillinger menuoversigt | 6 |

Service og vedligehold

| | |
|---------------------------------------|----|
| Generelt | 7 |
| Jævnligt vedligehold | 7 |
| Filtre | 7 |
| Illustration af filterskift | 8 |
| Årligt vedligehold | 9 |
| Almindelig rengøring | 9 |
| Vandlås | 9 |
| Varmeveksler | 9 |
| Kontrollér luftindtag og afkast | 10 |
| Kontrollér ventilationskanaler | 10 |

Brugerindstillinger

| | |
|---|----|
| Indstilling af ventilationsaggregatet | 11 |
| Sluk for ventilationsaggregat | 11 |
| Alarm | 11 |
| Vis data | 12 |
| Dato/tid | 12 |
| Ugeprogrammer | 13 |
| Tilluft varme | 14 |
| Eftervarmeflade | 15 |
| Fugtstyring | 16 |
| CO ₂ styring | 17 |
| Luftskifte | 17 |
| Filteralarm | 18 |
| Temperatur regulerung | 18 |
| Sprog | 18 |

Alarmliste

| | |
|------------------|----|
| Comfort | 19 |
| Alarmliste | 19 |

Produktdata

| | |
|---------------------------------------|----|
| EU/EC Declaration of Conformity | 21 |
|---------------------------------------|----|

Bortskaffelse

| | |
|-------------------------------------|----|
| Miljøet - en del af løsningen | 22 |
| Ventilationsaggregat | 22 |

Generelle oplysninger

Sikkerhed

Strømforsyning



ADVARSEL

Afbryd altid strømforsyningen til aggregatet, hvis der forekommer fejl, der ikke kan afhjælps via betjeningspanelet.



ADVARSEL

Forekommer der fejl på el-førende dele på aggregatet, skal en autoriseret el-installatør altid kontaktes for udbedring af fejlen.



ADVARSEL

Afbryd altid strømmen til aggregatet, inden du åbner lågerne ved f.eks. installation, inspektion, rengøring og filterskift.

Indledning

Dokumentation

Følgende dokumenter bliver leveret med aggregatet:

- Quick guide
- El-diagram

I Quick guiden finder man de mest nødvendige informationer til at montere aggregatet og sætte det i drift. Er der behov for yderligere informationer til f.eks. montage af tilbehør, yderligere indstillinger i softwaren og en udvidet brugermanual, kan følgende dokumenter downloades på Nilan hjemmeside:

- Montagevejledning
- Softwarevejledning
- Brugervejledning
- El-diagram

Vejledningerne kan downloades på www.nilan.dk.

Er der yderligere spørgsmål til montage og drift af aggregatet efter at have læst vejledningerne, kan nærmeste Nilan forhandler kontaktes. Oversigt over forhandlere findes på www.nilan.dk.



OBS

Aggregatet skal, straks efter installation og tilslutning til kanalsystemet, sættes i gang.


Når ventilationsaggregatet ikke kører, vil fugtig luft fra rummene trænge op i kanaler og afsætte kondensvand, der kan løbe ud af ventilerne og skade gulve og evt. møbler. Der kan også dannes kondensvand i ventilationsaggregatet, der kan skade aggregatets elektronik og ventilatorer.

Aggregatet leveres fra fabrikken afprøvet og klar til drift.

Typeskilt

Nilans typeskilt findes inde bag øverste låge. Kuffertbeslagene løsnes og lågen løftes ud.

1. Træk evt. det højre filter ud, for at aflæse typeskiltet
2. Typeskiltet er placeret på pladen under filteret

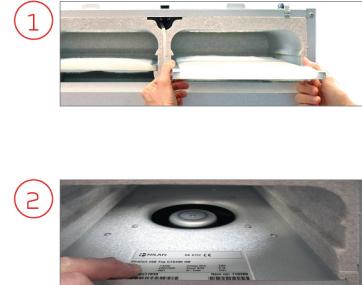

OBS

Ved henvendelse til Nilan A/S med spørgsmål om produktet, er det vigtigt at have ventilationsaggregatets navn og serie-nr. (SN) klar. Ud fra denne oplysninger kan service-afdelingen finde alle informationer om det pågældende ventilationsaggregat og dermed hjælpe med informationer og svare på spørgsmål om, hvad ventilationsaggregatet består af/indeholder, samt hvilken software der anvendes.


Typen på ventilationsaggregatet kan også findes i Betjeningspanelet under "Vis Data"

Betjeningspanel

Funktioner i betjeningspanelet

Forside elementer

Forsiden af HMI-panelet viser de informationer, og giver de indstillingsmuligheder, en bruger oftest benytter.

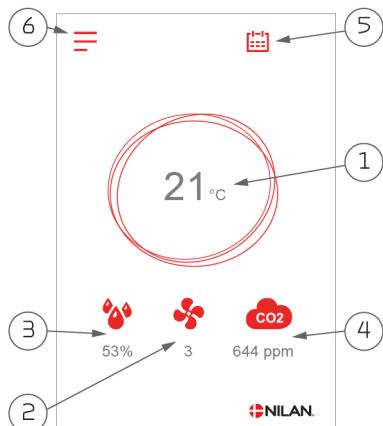

- Viser den aktuelle rumtemperatur i huset, målt via udsugningsluften
- Viser det aktuelle ventilationstrin
- Viser den aktuelle luftfugtighed i udsugningsluften
- Viser det aktuelle CO₂-niveau målt i udsugningsluften
(Vises ikke hvis sensor ikke er installeret)
- Viser driftikon (se nedenfor)
- Adgang til indstillingsmenuen, hvor der er flere indstillingsmuligheder



Ikon Brugervalg aktiv



Ikon Ventilationsanlægget stoppet




Ikon Ugeprogram aktiv



Ikon Aktiv alarm eller advarsel

Forside indstillingsmuligheder

De indstillingsmuligheder brugeren i det daglige har brug for, kan indstilles fra panelets forside.

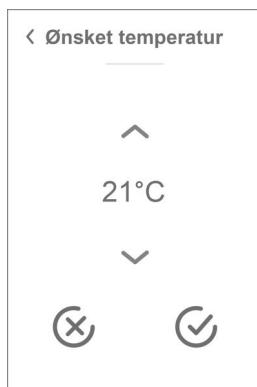

Ved tryk på aktuel rumtemperatur vises den ønskede rumtemperatur.


Den ønskede rumtemperatur kan ændres ved at trykke på pil op eller pil ned og afslutte med godkend ikonet nederst til højre eller fortryd ikonet nederst til venstre.

Ved tryk på aktuel ventilationstrin vises det ønskede ventilationstrin.

Det ønskede ventilationstrin kan ændres ved at trykke på pil op eller pil ned og afslutte med godkend ikonet nederst til højre eller fortryd ikonet nederst til venstre.

Årsagen til at der kan være forskel på ønskede ventilationstrin og aktuel ventilationstrin, er at styringen overstyr det ønskede f.eks. ved høj/lav luftfugtighed, emhætte drift o.a.

Advarsler og alarmer

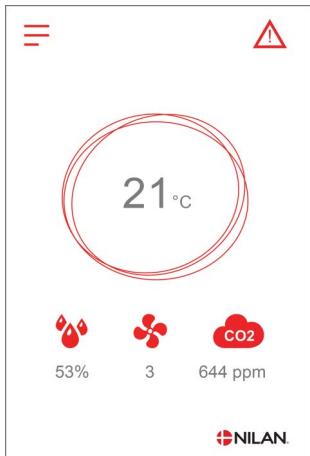

Sker der en fejl i ventilationsaggregatet, vil der komme en alarm. Ikonet vises øverst til højre i menulinjen.



Trykkes der på symbollet, fremkommer der en kort beskrivelse af advarslen eller alarmen.

Mere udførlig beskrivelse kan læses i afsnittet "Alarmliste" i dette dokument.



Når problemet er løst, kan alarmen nulstilles ved at trykke på "Clear Alarm".

Indstillinger menuoversigt

Menuen for indstillinger er opbygget på en måde, der gør det nemt at overskue og navigere i.



Man navigerer rundt i indstillingsmenuen ved at trykke på pilen øverst og nederst.

Vil man ind i en menu, trykker man på teksten for den aktuelle menu, som åbnes.

Service og vedligehold

Generelt

Et ventilationsaggregat fra Nilan kan holde i mange år, hvis det bliver serviceret og vedligeholdt ordentligt. Ventilationsaggregatet er ofte gemt væk, og bliver derfor glemt i hverdagen. Men på samme måde som man gør med en bil, er det vigtigt, at det bliver serviceret jævnligt, så det bliver ved med at køre.

Ud over at ventilationsaggregatet kan gå i stykker, hvis det ikke bliver serviceret og vedligeholdt ordentligt, vil en dårlig vedligehol-delse medføre øget energiforbrug og dårligere indeklima. Der vil ikke komme så meget luft igennem aggregatet selv om ventilatorerne arbejder hårdere. Men beskidte filtre, tilstoppet varmeveksleren og evt. skidt på ventilatorerne ødelægger driften.

Sæt evt. en alarm i din kalender i telefonen, der fortæller, at det er tid til at servicere dit ventilationsanlæg, eller lav en serviceaftale med din lokale forhandler eller servicefirma.

Jævnligt vedligehold

Filtre


Filtrenes primære formål er at beskytte ventilationsaggregatet, specielt varmeveksler og ventilatorer, så de ikke bliver tildækkede og ødelagt af støv og snavs.

Beskidte filtre medfører et dårligere indeklima og højere energiforbrug, derfor skal de skiftes efter behov, når de er beskidte. Beskidte filtre kan også påvirke ventilationsaggregatets fugtstyring, så den ikke fungere efter hensigten.

Fabriksindstillingen i styringer er sat til 90 dage, hvilket vil passe til de fleste installationer. Men bor du inde i et storby, måske ved siden af en meget trafikkeret vej, skal filtrene måske skiftes oftere. Omvendt hvis du bor på landet, kan der måske gå længere tid imellem filterskift.

Standardfiltrene i ventilationsaggregatet er ISO Coarse > 90% (G4). Vælger du at installere et pollenfilter ISO ePM1 50-65% (F7), vil der gå længere tid imellem filterskift af pollenfiltret, da det har et meget større filterareal. Så pollenfiltret udskiftes måske hver anden eller tredje gang, alt efter behov.

Illustration af filterskift

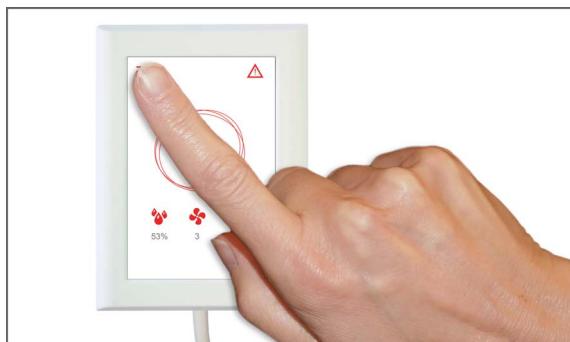

1. Inden lågen åbnes, sluk for ventilationsaggregatet på betjeningspanelet under "Drift" i indstillingsmenyen.



2. Kuffertbeslagene løsnes i den øverste låge, og lågen løftes ud.




3. De 2 filtre tages ud af ventilationsaggregatet.



4. Det er en god idé at støvsuge filterkamrene for evt. snavs, spindelvæv og blade, der kan forekomme.



5. Filtermåtten fjernes fra filterrammen.

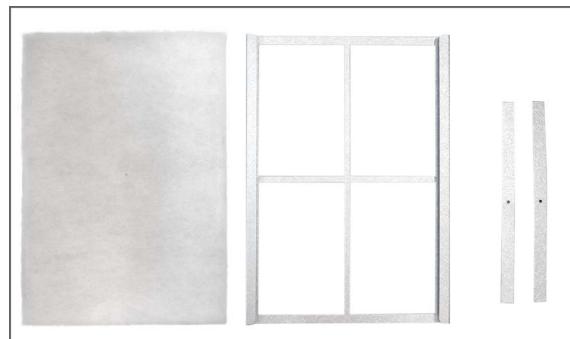

6. Den nye filtermåtte placeres med den glatte side ned i filterrammen.



7. Filtermåtten klemmes omhyggeligt fast i filterrammen og skubbes godt ud til siderne. Filtret placeres igen i ventilationsaggregatet med filtermåtten opad.



8. Tænd for ventilationsaggregatet igen. Tryk på Alarm ikonet for at nulstille filteralarmen.

Årligt vedligehold

Almindelig rengøring

Det er en god idé en gang om året, at rengøre ventilationsaggregatet inden i. Der kan slippe støv igennemfiltrene og f.eks. blande sig med fugt fra udsugningsluften.



ADVARSEL

Stop ventilationsaggregatet i betjeningspanelet og sluk for strømmen til ventilationsaggregatet inden du åbner frontlågen ind til aggregatet.

Støvsug evt. inden du rengør ventilationsaggregatet inden i med en opvreden klud. Pas meget på evt. skarpe kanter. Pas på ikke at hælde vand i den elektriske styring.

Udvendigt rengøres ventilationsaggregatet ligeledes med en opvreden klud med en mild sæbeoplosning.

Ventilerne i loftet

Der kan med tiden fremkomme en ring omkring indblæsningsventilerne. Det er naturligt og stammer fra støv i rumluften, og ikke på grund af dårlige filtre eller manglende filterskift.

Da de færrest malede lofter kan tåle at blive vasket, anbefales det at støvsuge omkring ventilen, inden der tørres af med en fugtig klud.

Det er en god idé, at tage ventilerne ned og rengøre disse efter behov. Ventilerne er indstillet af installatøren til en bestemt luftmængde, og det er vigtigt, at der ikke drejes på dem så indstillingen ændres og ventilationen kommer i ubalance.

Vandlås

Når ventilationsaggregatet i kolde perioder kører med høj varmegenvinding, sker der en kondensering af udsugningsluften. Det er vigtigt at der er frit afløb fra kondensbakken, så vandet kan løbe ud. Hvis der ikke er det, vil det på et tidspunkt løbe ud af aggregatets låge og forårsage en større vandskade.



OBS

Har du ikke en vandlås med bold installeret, skal du kontrollere dit kondensvandafløb hvert efterår, inden kulden sætter ind. (kondenseringen sker typisk ved en udetemperatur < 10°C)

Vandlås med bold

1. Hæld vand i kondensvandbakken og se om vandet løber ud
2. Løber vandet ud er alt ok
3. Hvis vandet ikke løber ud, skal du kontrollere vandlåsen og hele afløbet for, hvor det er stoppet

Vandlås uden bold

1. Hæld vand i kondensvandbakken.
2. Luk låge for ventilationsaggregatet
3. Tænd for ventilationsaggregatet og lade det køre i 10 min.
4. Åben lågen for ventilationsaggregatet og kontroller at vandet er løbet ud og ikke tilbage i kondensvandbakken
5. Hvis vandet er løbet ud er alt ok
6. Hvis vandet ikke er løbet ud, skal du kontrollere vandlåsen og hele afløbet for, hvor det er stoppet

Varmeveksler

Den centrale del i ventilationsaggregatet er modstrømsveksleren, der opvarmer den kolde udeluft med energien fra den varme udsugningsluft. For at opretholde den høje varmegenvinding, er det vigtigt, at den ikke er tilstoppet med skidt.

Erfaringsmæssigt er det ikke nødvendigt, at tage varmeveksleren ud og rengøre hvert år. Men kan man se at der sidder meget skidt i den, bør man tage den ud og rengøre den.

Modstrømsveksleren rengøres nemmest ved at tage den ind under bruseren og skylle den godt igennem fra begge sider med lunt vand fra brusehovedet. Lad den dryppe af, inden den igen monteres i ventilationsaggregatet.

Kontrollér luftindtag og afkast

Det er vigtigt for driften af aggregatet at luften uhindret kan passere luftindtaget og afkastet.

Er der monteret taghætter til luftindtag og afkast, kontrolleres det at de ikke er stoppet af f.eks. fuglereder, blade eller andet skidt, der kan blokere for luften.

Er der istedet for taghætter monteret gitre i facade eller udhæng, kontrolleres at de ikke er tilstoppet af blade eller skidt. Specielt gitre har en tildens til at blive tilstoppet.

Kontrollér ventilationskanaler

Det er vigtigt for aggregatets drift, at der er god passage i ventilationskanalerne.

Efter nogle års drift vil der sætte sig skidt i ventilationskanalerne eller slangerne, og det kan have sig op og mereføre et større tryktab i kanalerne, med et større strømforbrug til følge. Det er derfor vigtigt at få rengjort kanalerne, når der har dannet sig for meget skidt.

Er der blevet pillet ved indblæsnings- og udsugningsventilerne, vil det være en god ide at få indreguleret systemet igen, så ventilationen igen kører optimalt.

Der går dog flere år imellem, at det er nødvendigt at rense kanaler.

Brugerindstillinger

Indstilling af ventilationsaggregatet

Sluk for ventilationsaggregatet

Er der behov for at åbne lågerne til ventilationsaggregatet i forbindelse med servicering eller filterskift, skal man huske at slukke for ventilationsaggregatet. Det gøres under menupunktet "Drift"



Når ventilationsaggregatet er slukket, vises dette ikon øverst til højre på betjeningspanelets forside.



OBS

Før der røres ved de elektriske installationer, skal strømforsyningen afbrydes.



OBS

Det er vigtigt, at ventilationsaggregatet ikke er slukket i for lang tid, da det vil kunne give problemer med kondensvand i kanalsystemet.

> Anlæg tænd / sluk

| | | |
|---------------------|-----------------------------|---|
| > Anlæg tænd / sluk | Indstiller: Beskrivelse: | Slukket / Tændt Ventilationsaggregatet skal slukkes før lågerne åbnes. |
|---------------------|-----------------------------|---|

Alarm

Advarsler og alarmer kan aflæses i menupunktet "Alarm", hvor det også er muligt at nulstille dem, når problemet er løst.



Alarm ikonet vises øverst til højre på betjeningspanelet i tilfælde, af en alarm eller advarsel er aktiv.

> Alarm

| | | |
|------------------------|--------------|---|
| > Alarm nummer og navn | Beskrivelse: | Ved tryk på alarmen vises en liste med: • Alarm ID-nummer • Alarmtype • Kritisk alarm eller advarsel (I alarmlisten kan man se, hvordan man skal forholde sig). |
|------------------------|--------------|---|



OBS

Så længe problemet ikke er afhjulpet, vil alarmen eller advarslen være aktiv. Når problemet er afhjulpet, kan alarmen eller advarslen nulstilles ved at trykke på "Clear alarm"

Vis data

Det er muligt at aflæse aktuelle driftsdata for ventilationsaggregatet. Det kan være en god hjælp til at følge, om driften kører tilfredsstillende, og til at finde årsagen til en eventuel alarm.

> Vis data

| | | |
|---------------------------|--------------|--|
| > Driftsstatus | Beskrivelse: | Viser i hvilken driftsindstilling ventilationsaggregatet kører. |
| > Bypass | Beskrivelse: | Viser om bypass-spjældet er åbent eller lukket. |
| > T2 Tilluft | Beskrivelse: | Viser indblæsningstemperaturen, hvis der ikke er installeret en eftervarmeflade. |
| > T3 Fraluft/Rum | Beskrivelse: | Viser rumtemperaturen som et gennemsnit af hele huset. |
| > T4 Afkast | Beskrivelse: | Viser afkasttemperaturen |
| > T7 Tilluft | Beskrivelse: | Viser indblæsningstemperaturen, hvis der er installeret en eftervarmeflade. |
| > T8 Udeluft | Beskrivelse: | Viser udetemperaturen før evt. forvarmeflade. |
| > T9 Vand-eftervarmeflade | Beskrivelse: | Viser temperaturen i vand-eftervarmefladen. |
| > Luftfugtighed | Beskrivelse: | Viser den aktuelle luftfugtighed i boligen. |
| > CO ₂ niveau | Beskrivelse: | Viser det aktuelle CO ₂ -niveau i boligen (kun hvis installeret). |
| > Tilluft ventilator | Beskrivelse: | Viser det aktuelle ventilationstrin for tilluft ventilatoren. |
| > Fraluft ventilator | Beskrivelse: | Viser det aktuelle ventilationstrin for fraluft ventilatoren. |
| > Anlægsinformation | Beskrivelse: | Tryk for yderligere information om ventilationsaggregatet. |
| > Anlægstype | Beskrivelse: | Viser typen på ventilationsaggregatet. |
| > Software version | Beskrivelse: | Viser ventilationsaggregatets software version. |
| > Panel software | Beskrivelse: | Viser betjeningspanelets software version. |

Dato/tid

Det er vigtigt at få indstillet dato og tid korrekt. Det giver bedre mulighed for at lokalisere evt. fejl ved fejlmelding. Ved logning af data er det vigtigt, at kunne følge historikken. Tiden indstilles i indstillingsmenuen.

> Dato/tid

| | | |
|---------|--------------|--|
| > År | Beskrivelse: | Tryk på "År" i panelet og indstil til det aktuelle år. |
| > Måned | Beskrivelse: | Tryk på "Måned" i panelet og indstil til den aktuelle måned. |
| > Dag | Beskrivelse: | Tryk på "Dag" i panelet og indstil til den aktuelle dag. |
| > Time | Beskrivelse: | Tryk på "Time" i panelet og indstil til den aktuelle time. |
| > Minut | Beskrivelse: | Tryk på "Minut" i panelet og indstil til det aktuelle minut. |

Ugeprogrammer

Det er muligt at programmere ventilationsaggregatets drift til at køre efter nogle bestemte indstillinger på faste tidspunkter i løbet af dagen og ugen via en ugeplan.



På forsiden af betjeningspanelet i øverste højre hjørne, fremkommer ikonet for ugeplan, når denne funktion er aktiv.

> Ugeprogram

| | | |
|---|--|--|
| > Vælg ugeprogram | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | Slukket / 1 / 2 / 3 Slukket Styringen giver mulighed for at indstille 3 programmer til forskellige situationer f.eks. <ul style="list-style-type: none">• Normaldrift• Feriedrift |
| > Rediger program | Beskrivelse: | Det valgte ugeprogram er aktivt, og det er muligt at redigere i programmet. |
| > Mandag | Indstillinger: | Her vælges ugedag. |
| > Funktion 1 | Indstillinger: | Her vælges den funktion, man ønsker at redigere. |
| > Start tid | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | Timer og minutter 6:00 Indstil hvornår på døgnet programmet skal starte. Programmet kører så med de indstillede værdier indtil næste skift i ugeprogrammet. |
| > Ventilation | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | Trin 1 / Trin 2 / Trin 3 / Trin 4 / Slukket Trin 3 Her vælges det ønskede ventilationstrin. |
| > Temperatur | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | 5 – 40 °C 22 °C Her indstilles den ønskede rumtemperatur. |
| > Kopi til næste dag | Beskrivelse: | Når der er indsat værdier for mandags programmet, er der mulighed for at kopiere dette til næste dag. |
| Samme indstillinger gøres for alle funktioner. | | |
| > Nulstil program | Indstillinger: | Her nulstilles det valgte program ved at trykke på "Godkend" ikonet. |

Tilluft varme

Dette menupunkt er kun synligt, hvis der er installeret en eftervarmeflade, og den er aktiveret under serviceindstillinger.



OBS

En eftervarmeflade er ikke standard, men kan købes som tilbehør, og kan også eftermonteres, hvis det skulle ønskes.


Når rumtemperaturen (målt i udsugningsluften) kommer under den ønskede rumtemperatur, der er indstillet i displayet, starter varmepumpen og eftervarmefladen for opvarmning af indblæsningsluften.

> Tilluftvarme

| | | |
|---------------------------|--|--|
| > Udetemp. kompensering | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | Slukket / 1– 10 Slukket Slukket: Der er slukket for opvarmning af tillufoten. 1– 10: Vælg hvilken kurve, som styringen skal regulere efter. |
| > 1 | Beskrivelse: | Der er valgt kurvestyring af varmen i tilluften, hvor indblæsningstemperaturen styres af udetemperaturen og ikke af den aktuelle rumtemperatur. |
| > Offset kurve | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | -15 – 10 °C 0 °C Det er muligt at forskyde kurven, så det passer bedre til husets varmebehov. |
| > Min. tilluft temperatur | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | 5 – 40 °C 20 °C Minimum indblæsningstemperatur |
| > Max. tilluft temperatur | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | 20 – 85 °C 40 °C Maksimum indblæsningstemperatur. |
| > Rumtemperatur | Beskrivelse: | Viser den aktuelle rumtemperatur. |

Samme indstillinger gælder for alle kurvetrin

Varmekurve

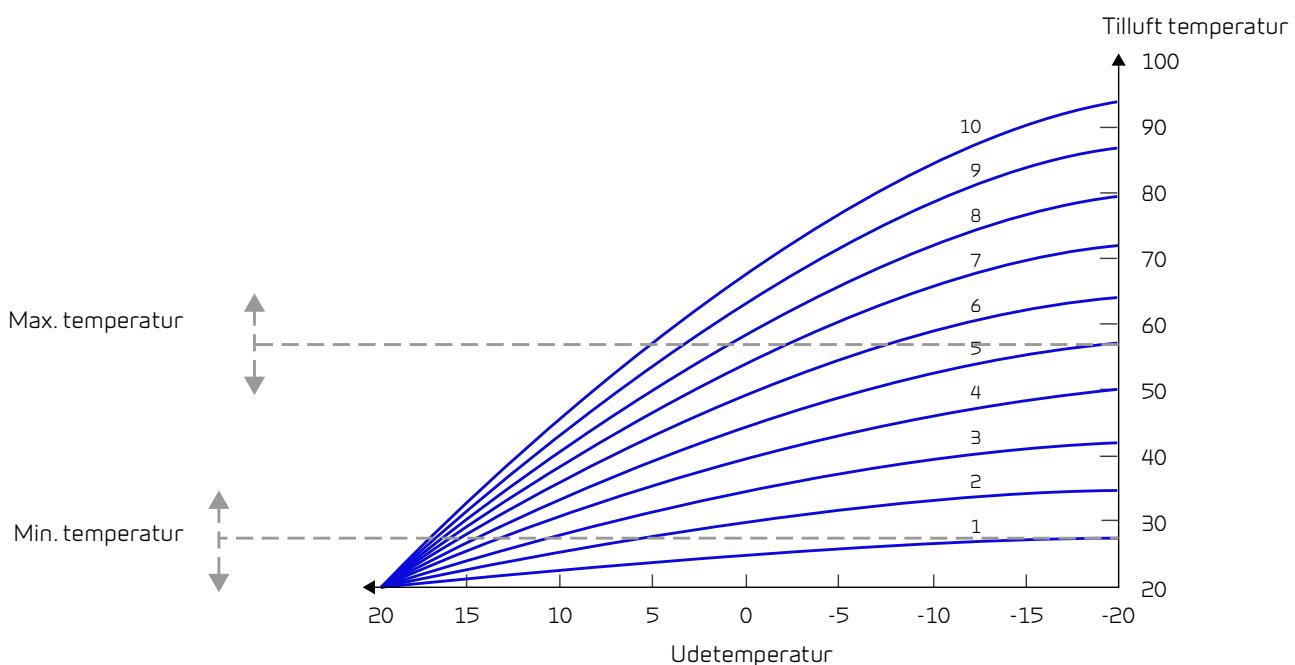

Eftervarmeflade

Dette menupunkt er kun synligt, hvis der er installeret en el- eller vand-eftervarmeflade, og den er aktiveret under serviceindstillinger.



OBS

En eftervarmeflade er ikke standard, men kan købes som tilbehør, og kan også eftermonteres, hvis det skulle ønskes.

Hvis det ønskes at styre tillufttemperaturen (indblæsningstemperaturen) er det nødvendigt at installere en eftervarmeflade. Det giver mulighed for at styre tillufttemperaturen uafhængig af udetemperaturen. Eftervarmefloden kan også bidrage til opvarmning af boligen.

> Eftervarmeflade

| | | |
|-------------|--|--|
| > Tænd/sluk | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | Slukket / Tændt Slukket Her er det muligt for brugeren at tænde eller slukke for eftervarmefloden. |
|-------------|--|--|

Fugtstyring

Det primære formål med ventilation, er at ventilere fugten ud af boligen, så den ikke skader bygningen og samtidig opnå et godt indeklima. I længere perioder med frostvejr kan luftfugtigheden i boligen komme ned på et niveau, som kan være kritisk for bygning og indeklimaet. Trægulve, møbler og vægge kan tage skade af for tør luft, og støv hvirvles op, så det giver et dårligt indeklima.

For at afhjælpe dette har styringen en indbygget fugtstyring, der kan opretholde god relativ luftfugtighed. Når den gennemsnitlige luftfugtighed i boligen kommer under et indstillet niveau (fabriksindstilling 30%), kan man vælge at reducere ventilationen. Det vil typisk være i en kort periode. På den måde er det muligt at undgå yderligere udtørring af luften i boligen.

Fugtstyringen har også en funktion, der giver mulighed for at forøge ventilationen, hvis luftfugtigheden bliver høj, når man f.eks. går i bad. Det formindsker risikoen for dannelse af skimmelsvamp i badeværelset, og i de fleste tilfælde undgår man dug på spejlet i badeværelset.

Fugtstyringen styrer efter den gennemsnitlige luftfugtighed målt igennem de sidste 24 timer. På den måde tilpasser den sig automatisk forholdene sommer og vinter.

> Fugtstyring

| | | |
|---------------------|--|--|
| > Trin ved lav fugt | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | Trin 1 / Trin 2 / Trin 3 / Slukket Trin 1 Når den aktuelle luftfugtighed kommer ned under niveauet for lav luftfugtighed, skifter ventilationsaggregatet til det indstillede ventilationstrin. Slukket betyder at funktionen "Vent.lav fugt" er de-aktiveret. |
| > Lav fugtniveau | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | 15 – 45% 30% Når aktuel luftfugtighed kommer under denne værdi, aktiveres ventilationstrinnet indstillet ovenfor. |
| > Trin ved høj fugt | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | Trin 2 / Trin 3 / Trin 4 / Slukket Trin 3 Ved høj luftfugtighed, når man f.eks. går i bad, skifter ventilationsaggregatet til det indstillede ventilationstrin. Slukket betyder at funktionen "Vent.høj fugt" er de-aktiveret. |
| > Max tid høj fugt | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | 1 – 180 min. / Slukket 60 min. Funktionen "Vent. høj fugt" stopper normalt, når aktuel luftfugtighed er 3% over gennemsnitlig luftfugtighed. Denne tidsbegrænsning vil dog stoppe driften, hvis det ikke lykkes inden for indstillede tidsperiode. Slukket betyder at funktionen "Max tid høj fugt" er de-aktiveret. |

CO₂ styring

Dette menupunkt er kun synligt, hvis en CO₂-sensor er installeret, og funktionen er valgt under Serviceindstillinger.



OBS

CO₂-sensor er ikke som standard installeret i ventilationsaggregatet, men skal bestilles som tilbehør.

Er personbelastningen meget forskellig, kan det give god mening at styre ventilationen efter CO₂-niveauet i udsugningsluften. Denne funktion anvendes ofte i kontorer og skoler, hvor belastningen af indeklimaet svinger meget hen over dagen og ugen.

> CO₂ styring

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| > Vent høj CO ₂ niveau | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | Trin 2 / Trin 3 / Trin 4 / Slukket Trin 3 Her indstilles på hvilket ventilationstrin, ventilationsaggregatet skal køre ved høj CO ₂ -belastning. Slukket betyder at funktionen er de-aktiveret. |
| > Højt CO ₂ niveau | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | 650 – 2500 ppm 800 ppm Her indstilles ved hvilket CO ₂ -niveau, ventilationsaggregatet skal skifte til høj ventilation. |
| > Normalt CO ₂ niv. | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | 400 – 700 ppm 600 ppm Her indstilles ved hvilket CO ₂ -niveau, ventilationsaggregatet skal skifte tilbage til normalt ventilationsniveau. |

Luftskifte

Det er muligt at forebygge lav fugtighed i boligen, ved at reducere ventilationen ved en lav udetemperatur. Denne funktion er bl.a. brugbar i lande med megen frost samt i højderne i bjergene, hvor udeluftens er meget tør.

> Luftskifte

| | | |
|-------------------|--|---|
| > Trin vinter lav | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | Trin 1 / Trin 2 / Trin 3 / Slukket Slukket Her indstilles, hvilket ventilationstrin ventilationsaggregatet skal køre på ved lav udetemperatur. Slukket betyder at funktionen er de-aktiveret |
| > Temp vinter lav | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | -20 – 40 °C 0 °C Her indstilles, ved hvilken udetemperatur "Vinter lav" funktionen skal aktiveres. |

Filteralarm



OBS

Det er vigtig, at skifte filtrene regelmæssigt efter behov. Beskidte filtre reducerer ventilationsaggregatets effektivitet, med dårligere indeklima tilfølge, samt højere strømforbrug.

Fra fabrikken er filteralarmen indstillet til filterskift med 90 dages mellemrum. Det er muligt, at indstille timeren så det passer til den forurening, der er i det område, hvor ventilationsaggregatet er installeret.

Hvis der er en i husstanden, der lider af pollennallergi, kan det anbefales at installere et pollenfilter i udeluftindtaget.

> Filteralarm

| | | |
|------------------|---|--|
| > Dage til skift | Indstillinger: Standard indstilling: Beskrivelse: | Ingen / 30 / 90 / 180 / 360 90 dage Her indstilles antal dage imellem hvert filterskift. |
|------------------|---|--|

Temperatur regulering

Er der ikke installeret en eftervarmeflade, bruges indstillingerne til at styre bypass-spjældet med.

Ønskes det at styre indblæsningstemperaturen og bidrage til husets opvarmning, er det nødvendigt at montere en eftervarmeflade. Med en eftervarmeflade kan man styre temperaturen i tilluft (indblæsningen) uafhængig af udetemperaturen.

Der kan monteres en ekstern eftervarmeflade til montage i tilluft kanalen.



OBS

I de perioder, hvor der ikke er behov for varme i boligen, kan tillufttemperaturen godt komme under minimum temperaturerne.

> Temp. regulering

| | | |
|----------------------|--|---|
| > Sommer/vinterskift | Indstillinger: Standardindstilling: Beskrivelse: | 5 – 30 °C 12 °C Her indstilles temperaturen for skiftet mellem sommer og vinter drift. <ul style="list-style-type: none">• Er udetemperaturen over, køres sommerdrift• Er udetemperaturen under, køres vinterdrift |
|----------------------|--|---|

Sprog

Ventilationsaggregatet er fra fabrikken indstillet til det danske sprog. Det er muligt at ændre teksterne til andre sprog i indstillingsmenuen.

> Sprog

| | | |
|---------|--------------|--------------------------------------|
| > Dansk | Beskrivelse: | Vælg det sprog der ønskes i panelet. |
|---------|--------------|--------------------------------------|

Alarmliste

Comfort

Alarmliste

Nedenstående liste gælder for Comfort ventilationsaggregater med CTS602Light styring. Hændelserne er opdelt i følgende kategorier:



Advarsel

Driften fortsætter, men der er opstået en hændelse, som man bør være opmærksom på.



Alarm

Driften er delvis eller helt stoppet, da det er kritisk fejl, der straks kræver opmærksomhed.

| ID | Type | Displaytekst | Beskrivelse/årsag | Afhjælpning af fejl |
|----|------|-------------------------------|---|---|
| 1 | | Hardware fejl | Fejl i styringens hardware. | Notér alarm og nulstil. Kontakt service såfremt alarm ikke forsvinder. |
| 2 | | Alarm timeout | Advarsel er blevet til en kritisk alarm. | Notér alarm og nulstil. Kontakt service såfremt alarm ikke forsvinder. |
| 3 | | Brandalarm aktiveret | Ventilationsaggregatet er stoppet på grund af at brandtermostaten er aktiveret. | Såfremt der ikke har været brand, kontroller forbindelsen til brandtermostaten. Hvis den er ok, kontakt service |
| 7 | | Frost i vand-eftervarme-flade | Aggregater med T9 temperaturføler: Vandflade kunne ikke nå 20 °C inden for 6 min. Aggregater uden T9 temperaføler: Frosttermostat er udløst. | Kontroller at der er isoleret korrekt omkring vand-eftervarmefloden og tilslutninger. Nulstil alarm. |
| 8 | | Frosttermostat udløst | Kun på aggregater med T9 temperaturføler: Vandflade frosttermostat udløst. | Kontroller at der er isoleret korrekt omkring vand-eftervarmefloden og tilslutninger. Nulstil alarm. |
| 10 | | Overheds-el-eftervarme | El-eftervarmeflade er overophedet. Manglende luftgennemstrømning som følge af f.eks. tilstoppede filtre, tilstoppet udeluftindtag eller defekt tilluftventilator. | Kontroller at der blæses luft ind i boligen. Kontroller at filtrene er rene. Kontroller at udeluftindtaget ikke er stoppet. Nulstil alarm Kontakt service såfremt ovenstående ikke løser problemet. |
| 11 | | Lavt flow over el-eftervarme | Manglende luftgennemstrømning i tilluftten. | Se alarmkode 10 |
| 15 | | Rumtemperaturen er for lav | Når rumtemperaturen er under indstillede værdi (fabriksindstilling 10 °C), vil aggregatet stoppe for at undgå yderligere nedkøling af boligen. Dette kan evt. være fordi husets varmeanlæg er stoppet. | Opvarm huset og nulstil alarmen. |
| 16 | | Software fejl | Fejl i ventilationsaggregatets software. | Kontakt service. |
| 17 | | Watchdog advarsel | Fejl i ventilationsaggregatets software. | Kontakt service. |

| | | | | |
|----|--|---------------------------|--|---|
| 18 | | Database indhold ændret | Dele af programopsætningen er gået tabt. Dette kan skyldes længerevarende strømabrydelse eller lynnedslag. Aggregatet vil køre videre med standardopsætning. | Nulstil alarm. Kontakt service såfremt ventilationsaggregatet ikke kører tilfredsstillende/som før, da evt. underprogrammer kan være gået tabt. |
| 19 | | Udskift filter | Filtervagt er opsat til X antal dage for udskiftning. | Rengør/udskift filtre. Nulstil alarm. |
| 21 | | Kontroller dato og tid | Fremkommer ved strømsvigt. | Indstil dato og tid. Nulstil alarm. |
| 22 | | Fejl i lufttemperatur | Den ønskede opvarmning af tilluftten er ikke mulig (gælder kun med eftervarmeflade). | Indstil til lavere ønsket tillufttemperatur. Nulstil alarm. |
| 71 | | Fejl afrimning varmeveks. | Maksimum afrimningstid overskredet for modstrømsveksler. Dette kan skyldes meget kold udetemperatur. | Nulstil alarm. Kontakt service hvis nulstilling af alarm ikke hjælper. Notér evt. de aktuelle driftstemperaturer fra menuen "Vis data", som hjælp til service. |
| 91 | | Manglende optionsprint | Optionsprint mangler. | Kontakt service. |
| 92 | | Backup fejl | Fejl ved skrivning eller læsning af installatørens indstillinger. | Kontakt service. |
| 96 | | Fejl i spjældtest | Spjæld (åben/lukket) ikke opfyldt. | Nulstil alarm Hvis det ikke hjælper kontakt service. |

Produktdaten

EU/EC Declaration of Conformity



EU/EC Declaration of Conformity

For the CE-marking inside the European Union

Nilan A/S

We declare that the ventilation systems

Comfort CT150, Comfort 200TOP, Comfort 250TOP, Comfort 252TOP, Comfort 302TOP, Comfort 350TOP, Comfort CT300, Comfort CT500, Comfort 300LR, Comfort 450, Comfort 600

Confirm to the following EU/EC Directives, providing the products are used in accordance with the ordinary use.

EU-Directives:

- Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to electrical equipment to be used within certain voltage limits (the low voltage directive) 2014/35/EU
- Directive on harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (EMC directive) 2014/30/EU
- Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS directive) 2011/65/EU
- Directive of Energy Related Products in a framework which primarily focuses on environmental care of requirements for energy-related products (ECODESIGN) 2009/125/EU

Harmonized standards applied and EU regulations, in particular:

EN 60335-1

EN 60730-1

EN13141-7

EN 1886

EN 60335-2-80

EN 50581

EN9614-2


EN 5136

(EU) 1253/214

Hedensted: 2021-05-12



Ecodesign data Comfort 350 Top

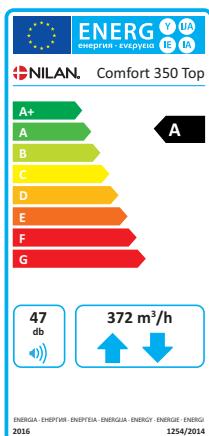

| | |
|--|---|
| SEC* gennemsnitligt klima | -40,0 kWh/(m ² .a) |
| SEC koldt klima | -77,6 kWh/(m ² .a) |
| SEC varmt klima | -15,8 kWh/(m ² .a) |
| SEC-klasse | A |
| Type | Tovejsventilationsaggregat til bolig |
| Type drev | Trinløs regulering |
| Type varmegenvindingssystem | Rekuperatur (modstrømsveksler) |
| Temperaturvirkningsgrad | 85 % |
| Maksimal volumenstrøm | 372 m ³ /h (100 Pa) |
| Tilført elektrisk effekt til ventilator og styring ved maksimal volumenstrøm | 169 W |
| Lydeffektniveau (LWA) | 47 dB(A) |
| Referencevolumenstrøm | 0,073 m ³ /s (185 m ³ /h) |
| Referencetrykforskel | 50 Pa |
| SEL | 0,20 W/(m ³ /h) |
| Centralt behovstyret regulering | 0,85 |
| Maksimal intern lækage | 0,4% |
| Maksimal ekstern lækage | 0,2% |
| Filteralarm signal | Ved behov for udskiftning af filter vises en alarm på betjenings-panelet. NB! Det er vigtigt med regelmæssig filterskift af hensyn til aggregatets præstationer og energieffektivitet. |
| Anvisning vedr. demontage | www.nilan.dk |

* Specifikt energiforbrug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| AEC - årligt elforbrug | 226 kWh/år (100 m ²) |
| AHS** gennemsnitligt klima | 4494 kWh (100 m ²) |
| AHS koldt klima | 8792 kWh (100 m ²) |
| AHS varmt klima | 2032 kWh (100 m ²) |

** Årlig varmebesparelse

Bortskaffelse

Miljøet - en del af løsningen

Hos Nilan A/S tager vi ansvar for at minimere vores produkters miljøbelastning. Både i produktion, drift og efterfølgende skrotning, tænker vi miljøet ind i alle aspekter. Vi tager ansvar for at minimere ressourceforbruget og arbejder med løbende forbedringer i vores produkter og produktion, således at miljøet påvirkes mindst muligt.


Ventilationsaggregat



Nilans ventilationsaggregater består hovedsageligt af genanvendelige materialer. Derfor må de ikke bortslettes sammen med husaffald, men skal ved bortskaffelse afleveres ved den lokale miljøstation.

De eneste værktøjer der er brug for er en skruetrækker torx 20, torx 25 og en skævbidder til evt. at klippe ledninger over med.

1. Ventilatorer afmonteres og afleveres ved elektronik affald
2. Den orange bypass motor afmonteres og afleveres ved elektronik-
affald
3. Bag den grønne modstrømsveksler findes printplade og elektronik,
som afleveres ved elektronik affald.

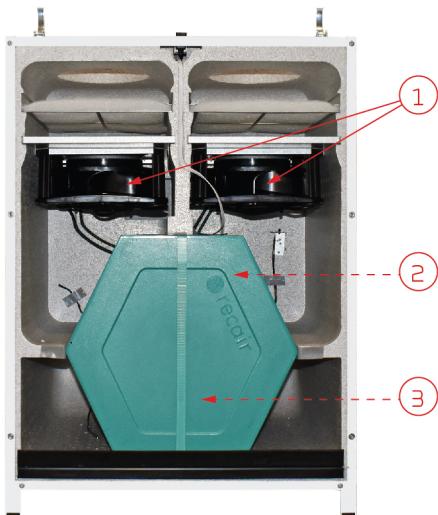

Nilan A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i trykte vejledninger - eller for tab eller skader som følge af det publicerede materiale, hvad enten dette skyldes fejller
uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager. Nilan A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af produkter og vejledninger. Alle varemærker
tilhører Nilan A/S, og alle rettigheder forbeholdes.



Nilan A/S
Nilanvej 2
8722 Hedensted
Danmark
Tlf. +45 76 75 25 00
nilan@nilan.dk
www.nilan.dk