


1. Brugerpanel SKAL monteres frostfrit
2. Komponenter med stiptet forbindelse er tilbehør
3. Optionsprint er tilbehør til CTS602
4. Eksterne komponenter er ikke Nilan leverance
5. (A) – (E) Tilslutning af EL-supplering
6. Hvis T10 monteres kan den vælges som styrende føler. Skal monteres i repræsentativ udsugningskanal.
7. T7 skal monteres EFTER suppleringsvarme. Evt. i kanal.

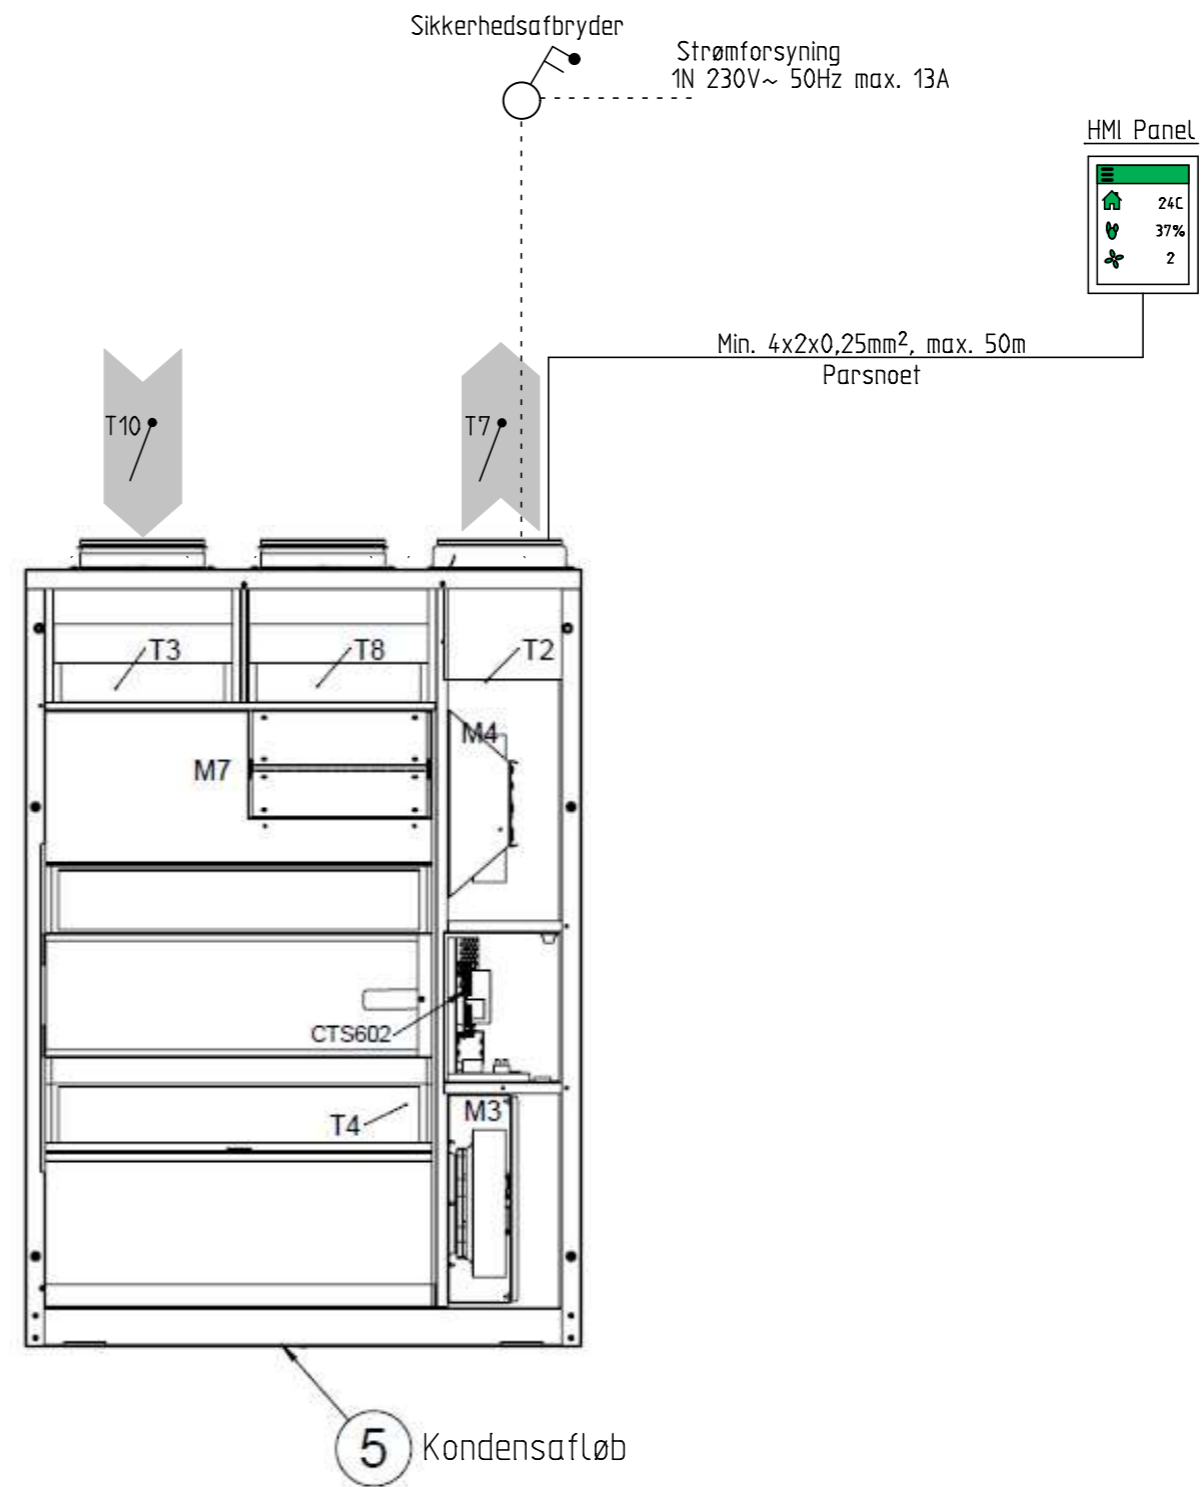

NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>
 Fax +4576752525 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT300/CT500 Polar
 CTS602 Styring
 Varenr. 7110x23

Principdiagram

Ordrenr.


Revision 1.05

Initialer MD

Dato 24/08-2021

Nationalitet DK / N / S / SF

Side 1

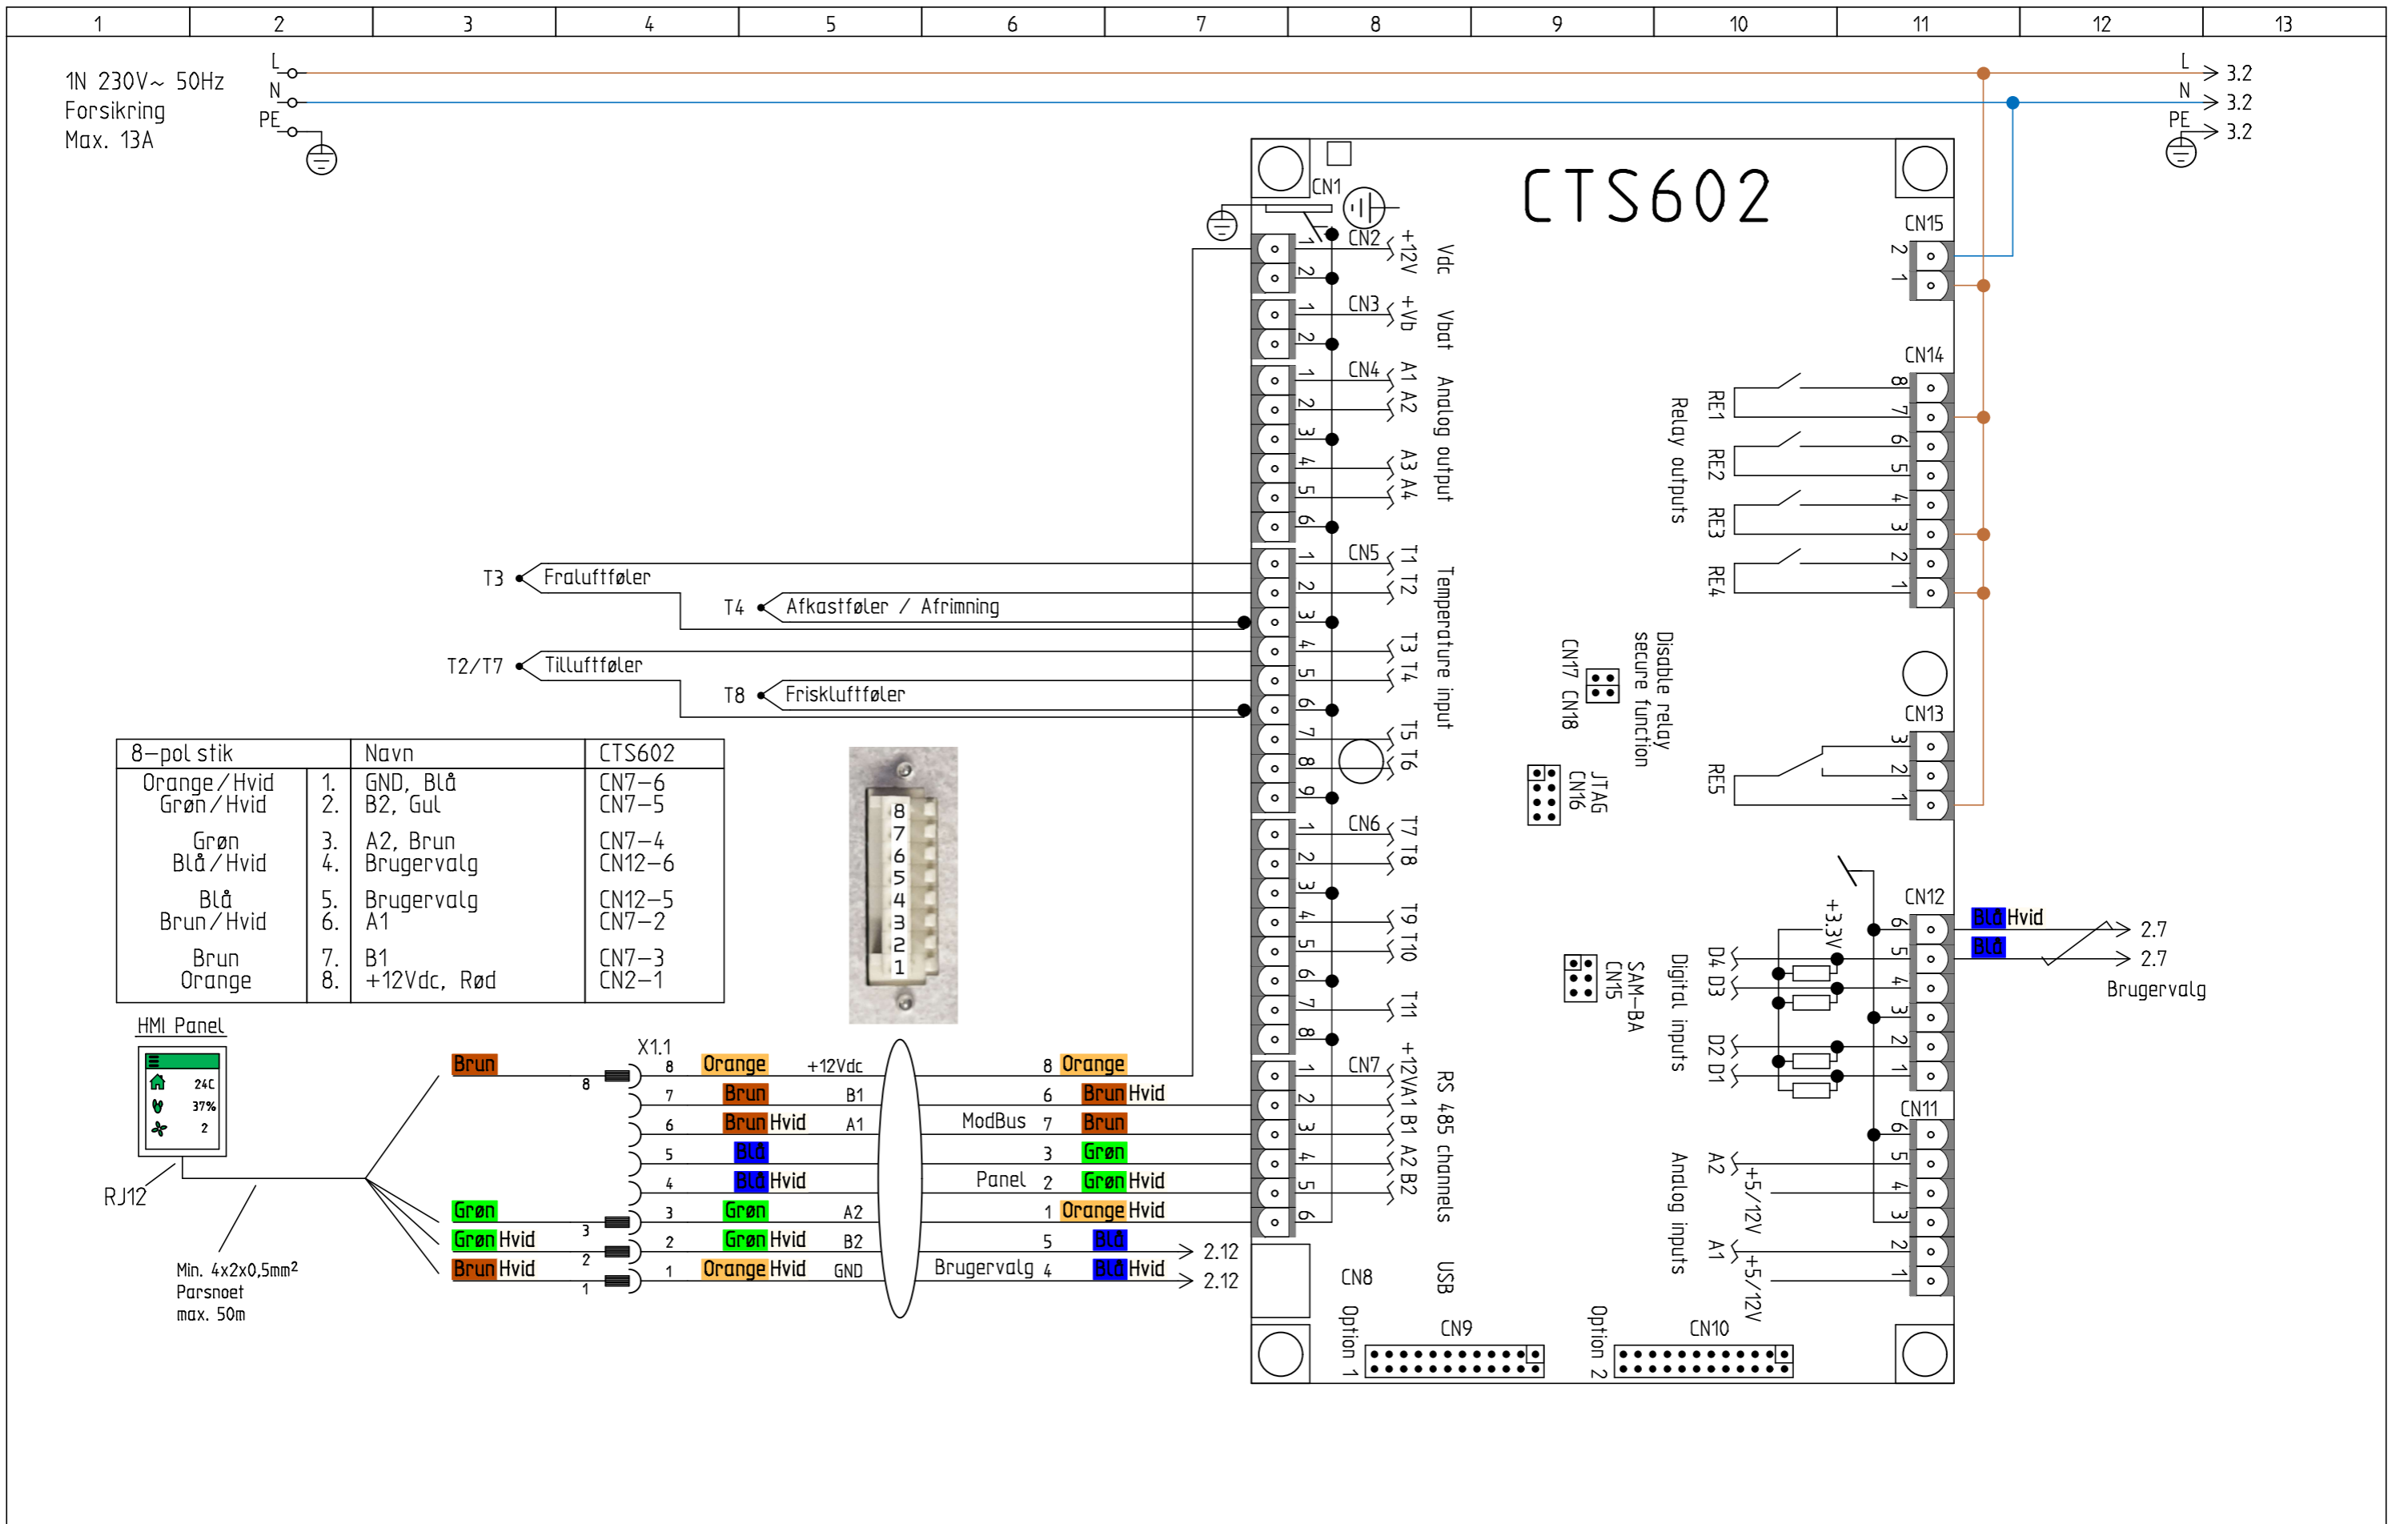


NILAN A/S
Nilanvej 2
DK-8722 Hedensted
Tlf. +4576752500
Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
Email: nilan@nilan.dk


Comfort CT300/CT500 Polar
CTS602 Styring
Varenr. 7110x23

CTS602 Styring


Ordrenr.	Revision	Initialer
	1.05	MD
Dato	Nationalitet	Side
24/08-2021	DK / N / S / SF	2

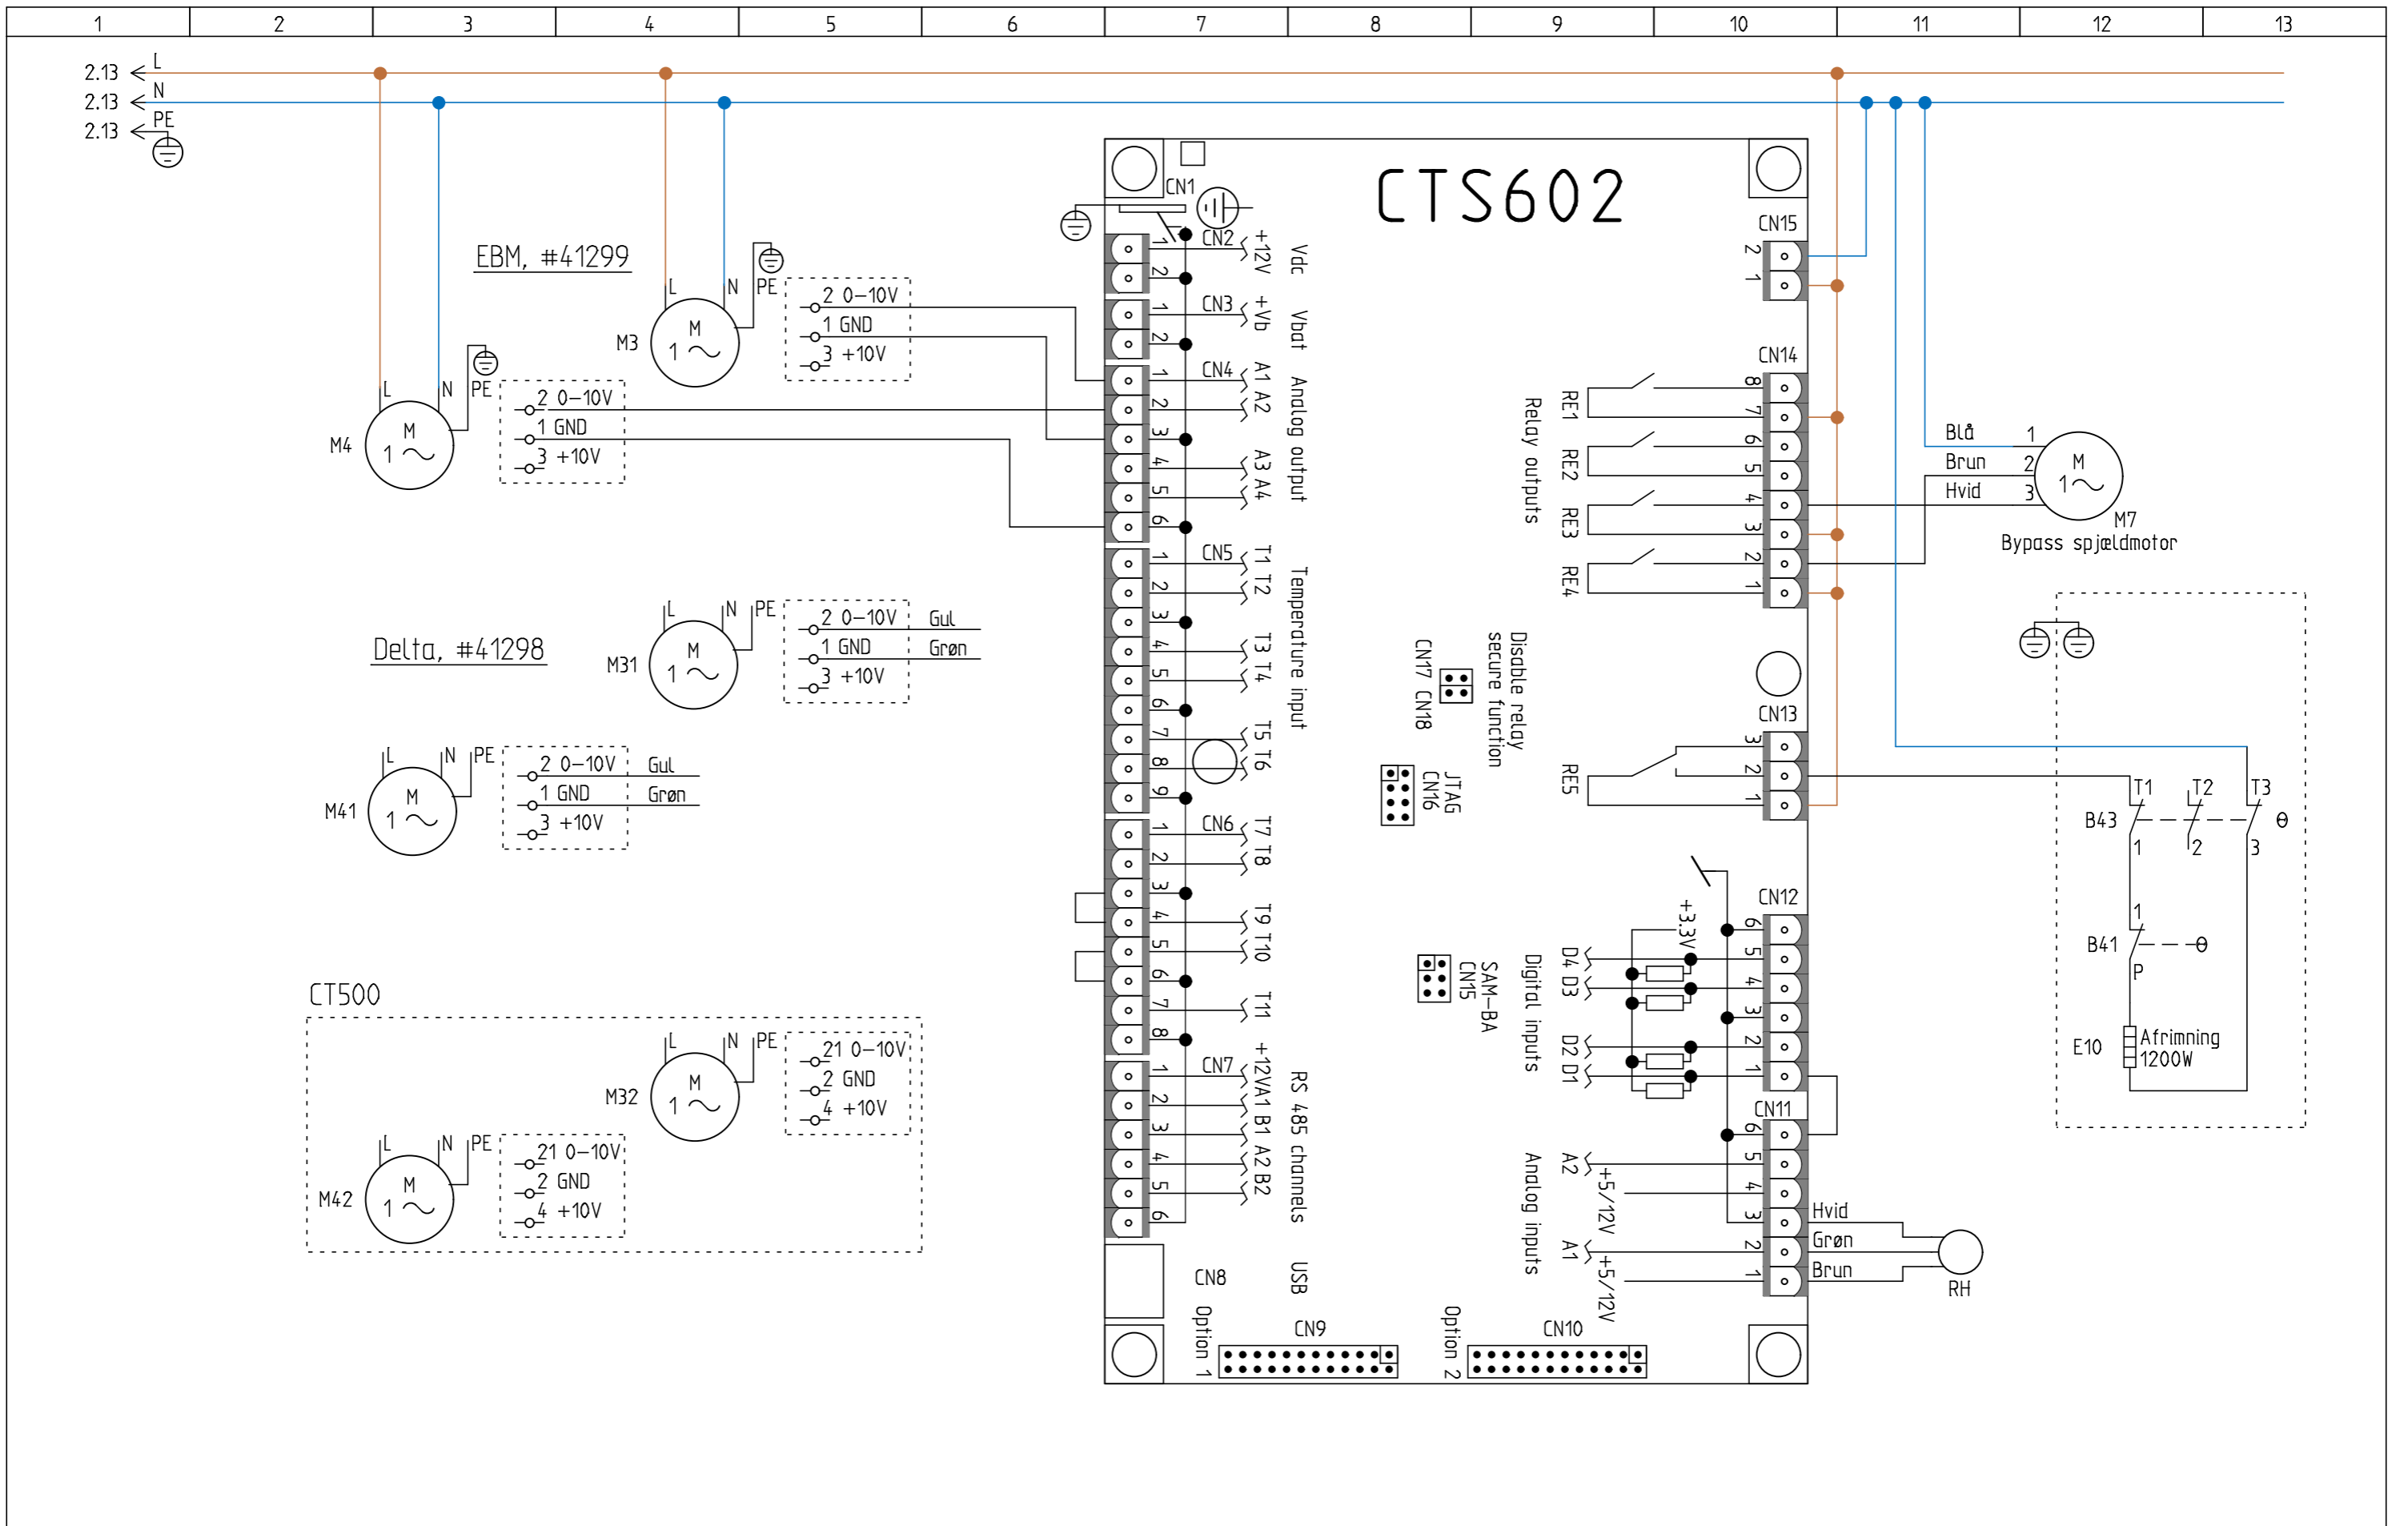

 NILAN NILAN A/S Nilanvej 2 DK-8722 Hedensted Tlf. +4576752500 Fax +4576752525 http://www.nilan.dk Email: nilan@nilan.dk	Comfort CT300/CT500 Polar CTS602 Styring Varenr. 7110x23	CTS602 Styring		Ordrenr.	Revision 1.05	Initialer MD
				Dato 24/08-2021	Nationalitet DK / N / S / SF	Side 3

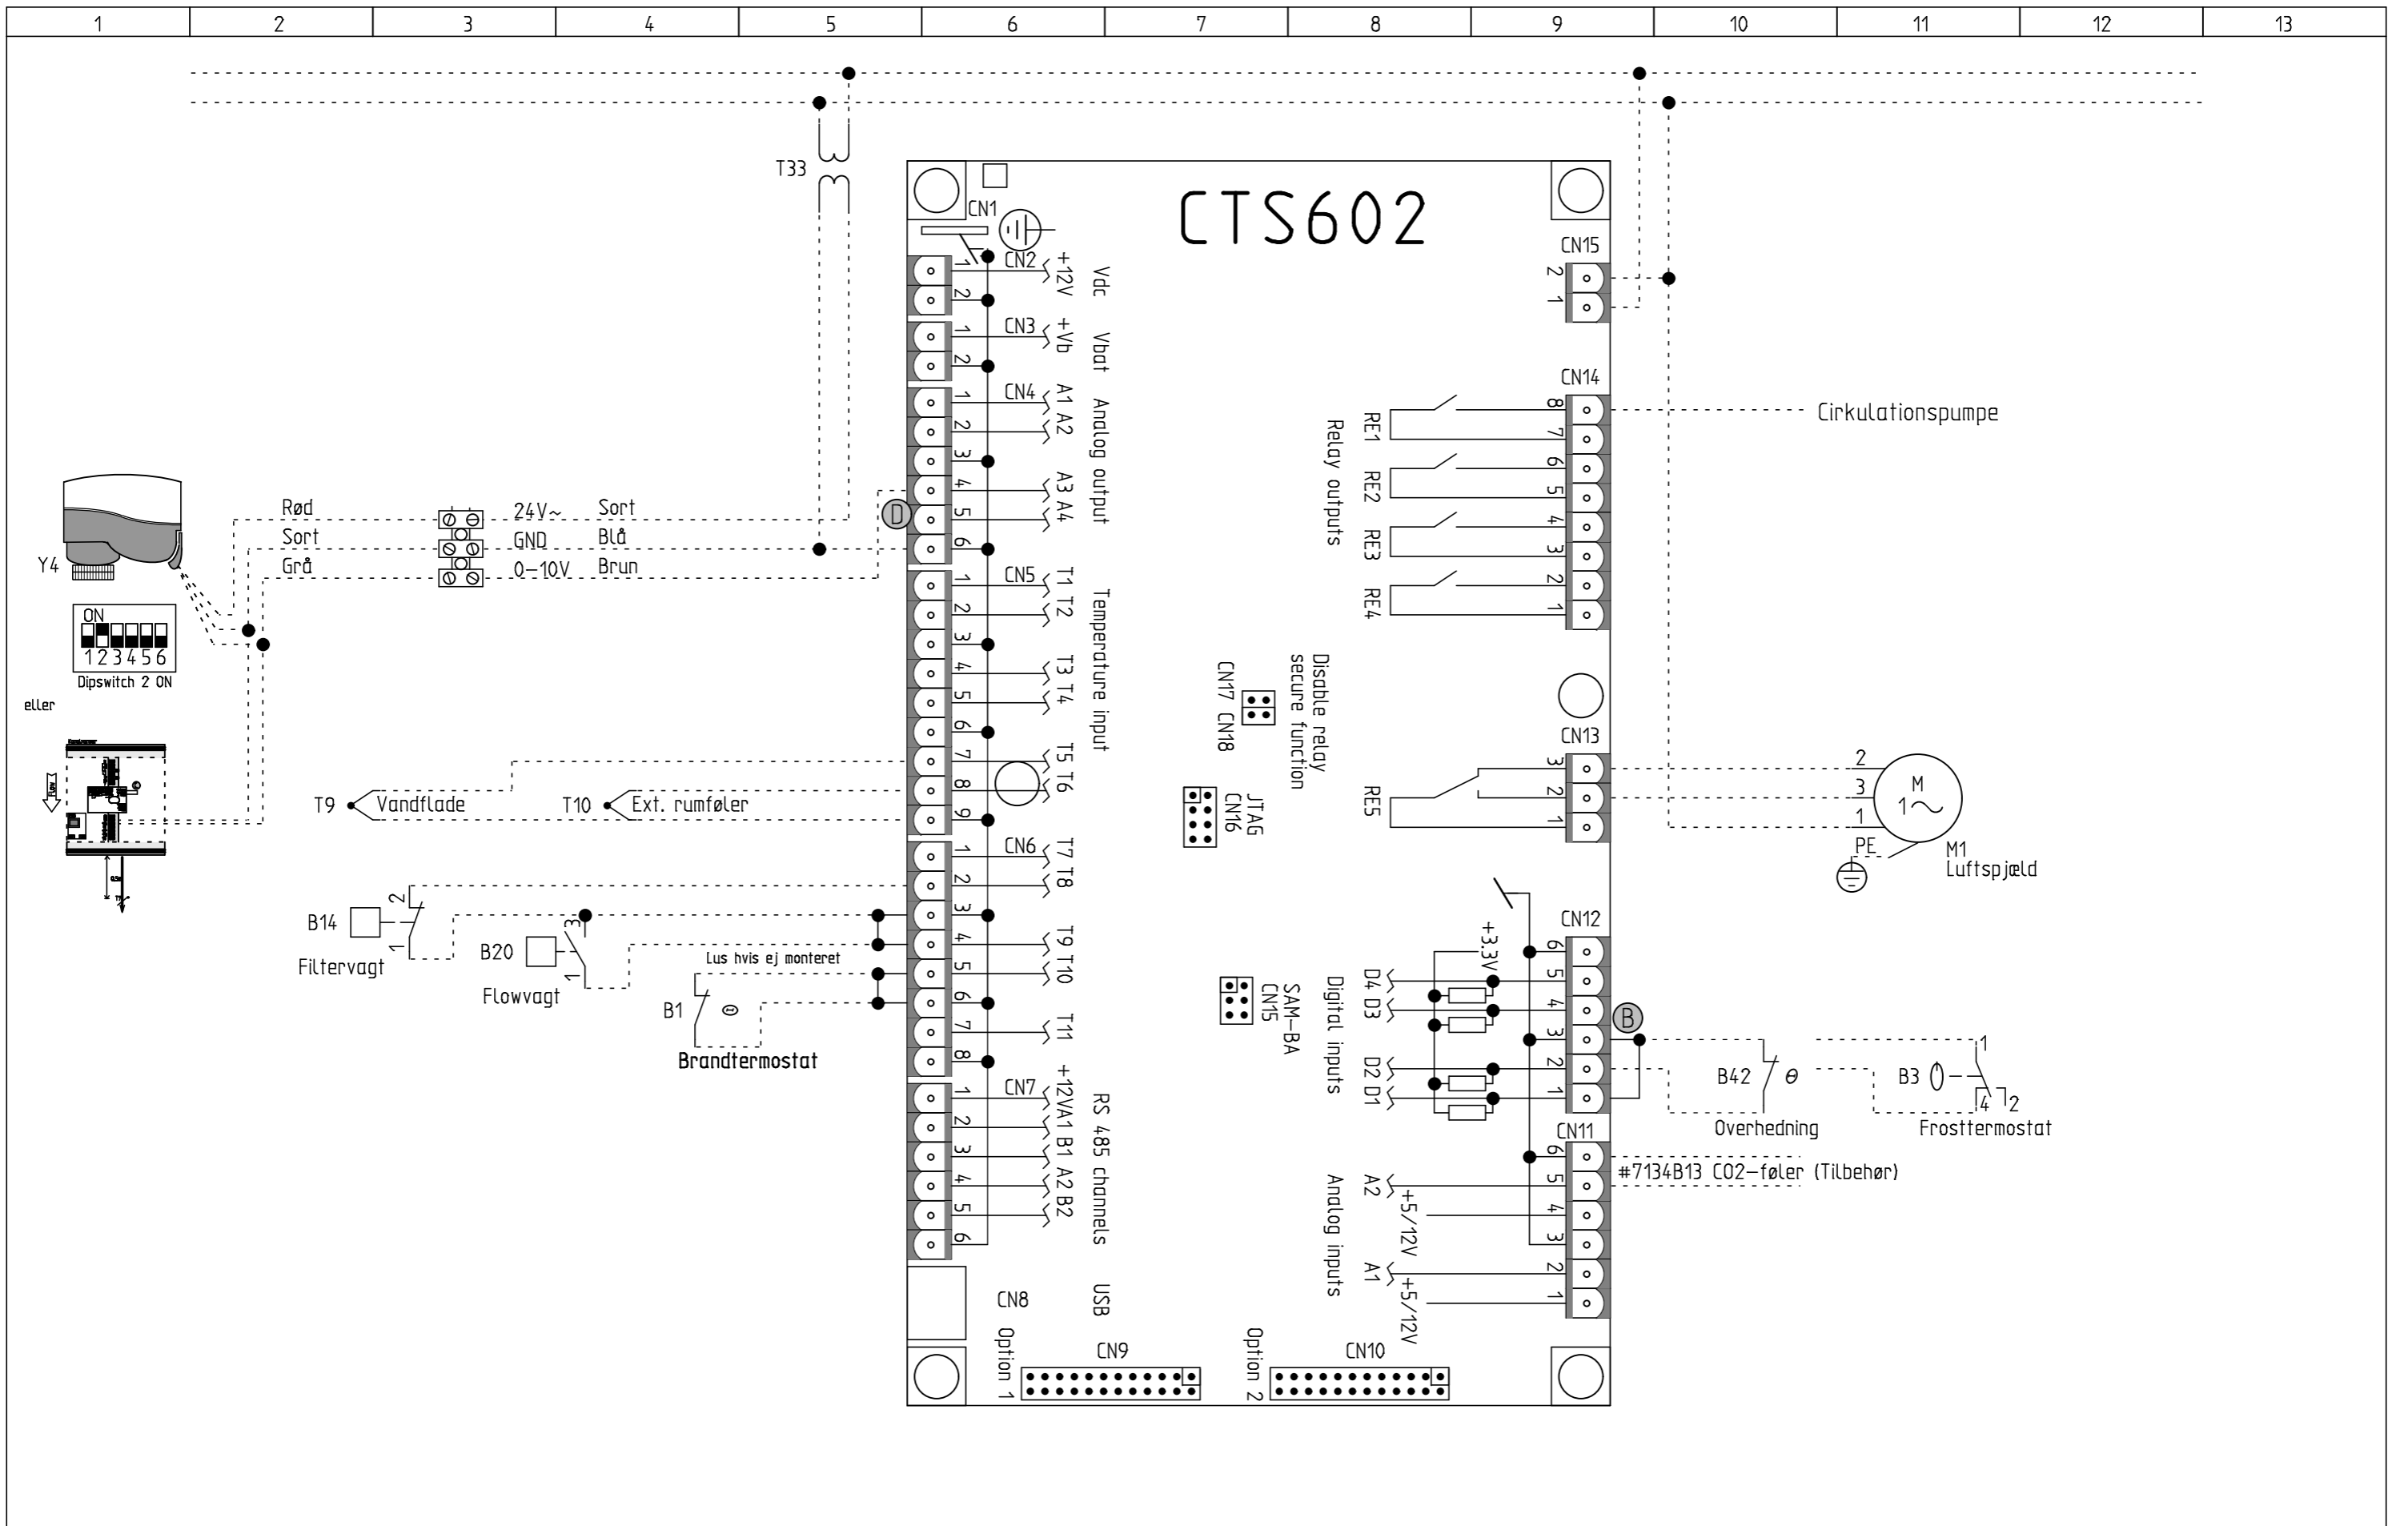

	NILAN A/S Nilanvej 2 DK-8722 Hedensted Tlf. +4576752500 Fax +4576752525 http://www.nilan.dk Email: nilan@nilan.dk	Comfort CT300/CT500 Polar CTS602 Styring Varenr. 7110x23	Tilbehør	Ordrenr.	Revision	Initialer
				Dato	Nationalitet	Side
				24/08-2021	DK / N / S / SF	MD
						4

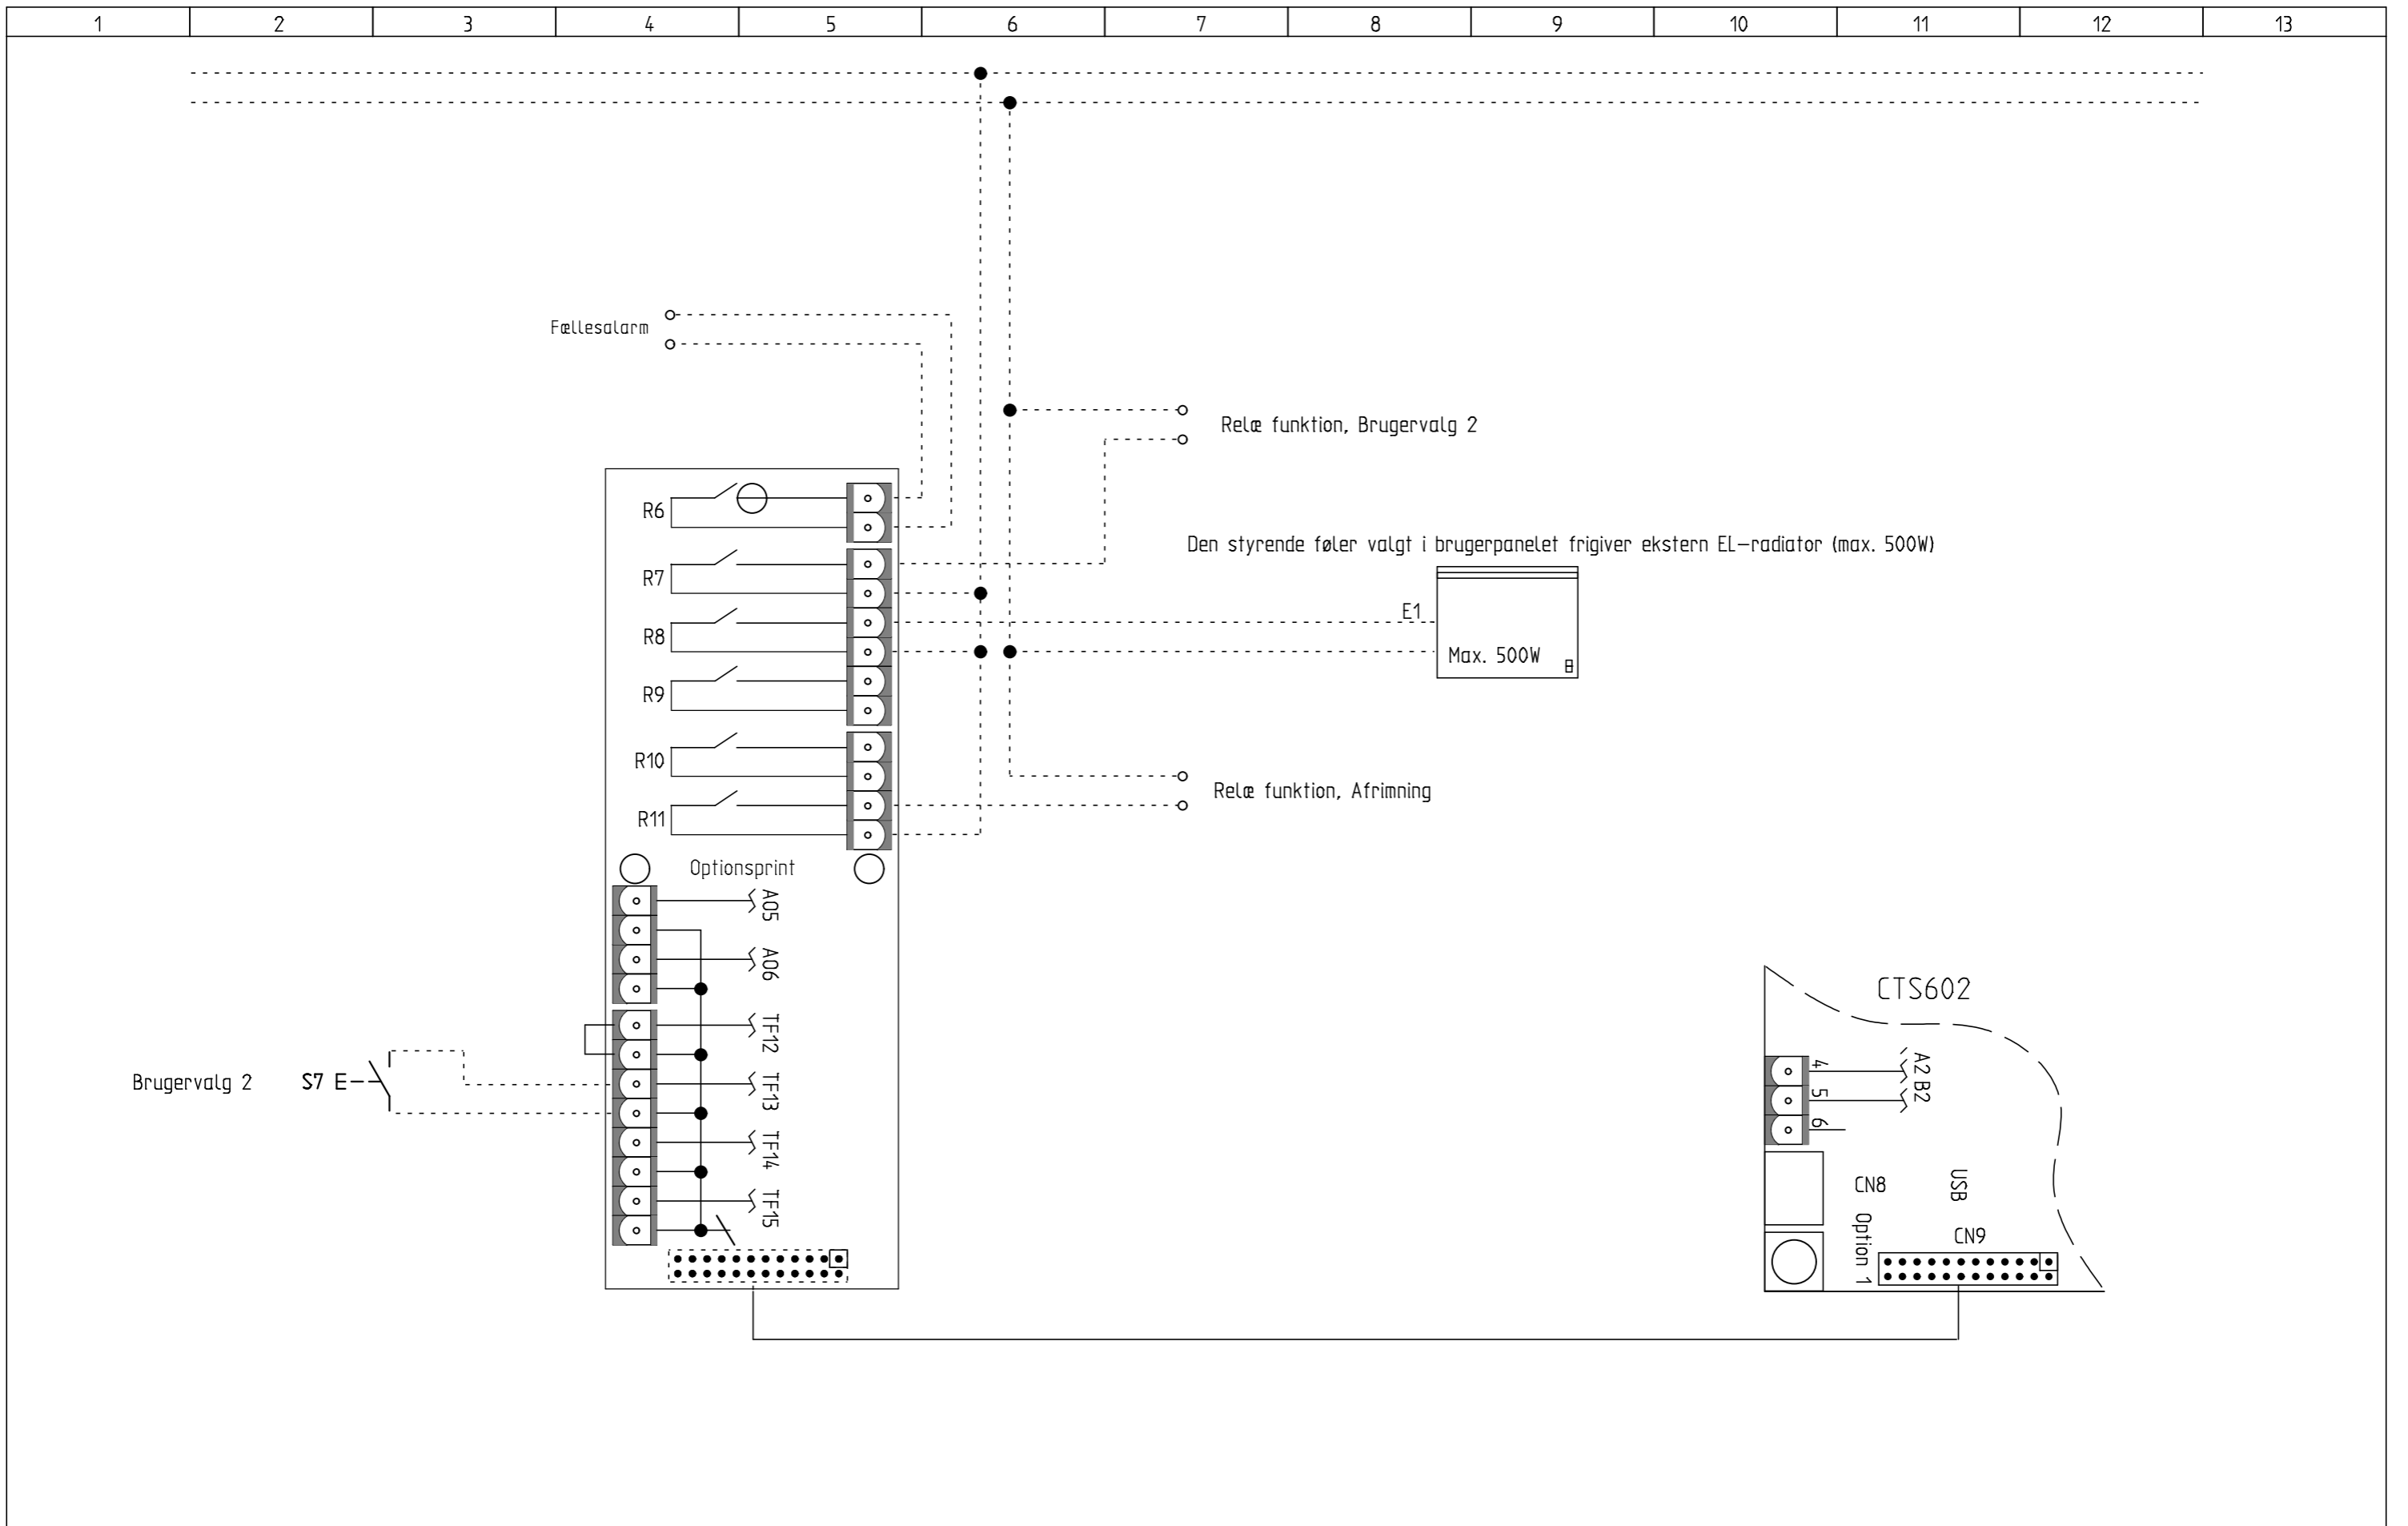

NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500 <http://www.nilan.dk>
 Fax +4576752525 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT300/CT500 Polar
 CTS602 Styring
 Varenr. 7110x23

Optionsprint

Ordrenr.

Revision 1.05

Initialer MD

Dato 24/08-2021

Nationalitet DK / N / S / SF

Side 5

Produktliste

Produkt	Type	Beskrivelse	Dokumenttype	Side	Strømvej
B1	EGO 55.33519.020 70-5°C, #15441	Brandtermostat tilluft (Tilbehør)	Kredsskema	4	5
B3	55.13309.090, #15662	Frosttermostat	Kredsskema	4	11
B14	Huba 20-300Pa, #3635	Filtervagt (Tilbehør)	Kredsskema	4	3
B20	Huba 20-300Pa, #3635	Flowvagt (Tilbehør)	Kredsskema	4	4
B41	EGO 55.13204.010, #1562	Driftstermostat, 40°C	Kredsskema	3	13
B42	EGO 55.13019.180 60°C	Begrænsertermostat EL-supplering (Tilbehør)	Kredsskema	4	10
B43	EGO 55.32512.080, #15426	Sikkerhedstermostat, 52°C	Kredsskema	3	13
E1	EL-varme Max. 500W	Ekstern rumvarme (Ej Nilan leverance)	Kredsskema	5	9
E10	Varmelegeme 1200W, #19170	Afrimning	Kredsskema	3	13
M1	Evt. LindabSafe DTBU LMC 230F, #8427	Luftspjæld (Tilbehør)	Kredsskema	4	11
M3	EBM R3G190-RC05-49 85W 0,75A 1x230V, #41299	Fraluftmotor	Kredsskema	3	4
M4	EBM R3G190-RC05-49 85W 0,75A 1x230V, #41299	Tilluftmotor	Kredsskema	3	3
M7	Belimo CM230-F-L, #36463	Bypass spjældmotor	Kredsskema	3	12
M31	Delta ø190mm 85W 0,65A 1x230V, #41298	Fraluftmotor	Kredsskema	3	4
M32	Ventilator R3G190-RD45-25, #41294	Fraluftmotor	Kredsskema	3	4
M41	Delta ø190mm 85W 0,65A 1x230V, #41298	Tilluftmotor	Kredsskema	3	3
M42	Ventilator R3G190-RD45-25, #41294	Tilluftmotor	Kredsskema	3	3
Print	#239936	Optionsprint (Tilbehør)	Kredsskema	5	5
RH	#23997	Fugtføler	Kredsskema	3	11
S7	Kontakt	Brugervalg 2 (Ej Nilan leverance)	Kredsskema	5	3
T2/T7	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Tilluftføler	Kredsskema	2	4
T3	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Fraluftføler	Kredsskema	2	4
T4	NTC-føler JM103C1R1, #239961	Afkastføler / Afrimning	Kredsskema	2	5
T8	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Friskluftføler	Kredsskema	2	5
T9	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Vandflade	Kredsskema	4	3
T10	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Ext. rumføler	Kredsskema	4	4
T33	230/24V~, #1753	Transformer (Tilbehør)	Kredsskema	4	5
X1.1			Kredsskema	2	5
X2.1			Kredsskema	2	4
X2.1			Kredsskema	2	4



Comfort CT300/CT500 Polar
 CTS602 Styring
 Varenr. 7110x23

Projekt 7110x23 CTS602 V1-05 210824		Antal sider 2	
Dato 24-08-2021	Land DK / N / S / SF	Næste side 2	Side 1

