


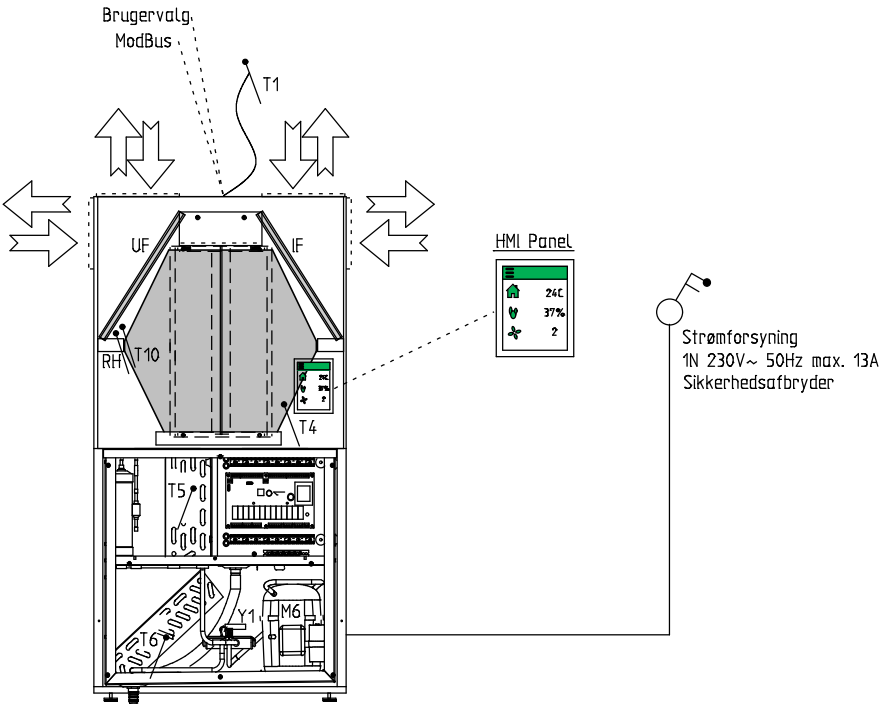



1. T7 skal monteres EFTER suppleringsvarme. Evt. i kanal.
2. T10 kan monteres i et repræsentativt udsugningsamatur i opholdsrum
3. Komponenter med stiptet forbindelse er tilbehør
4. Eksterne komponenter er ikke Nilan leverance
5. T1 monteres udvendigt på nordvendt væg

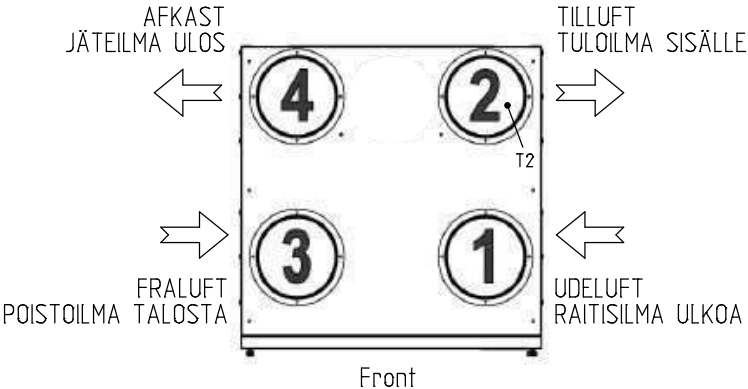

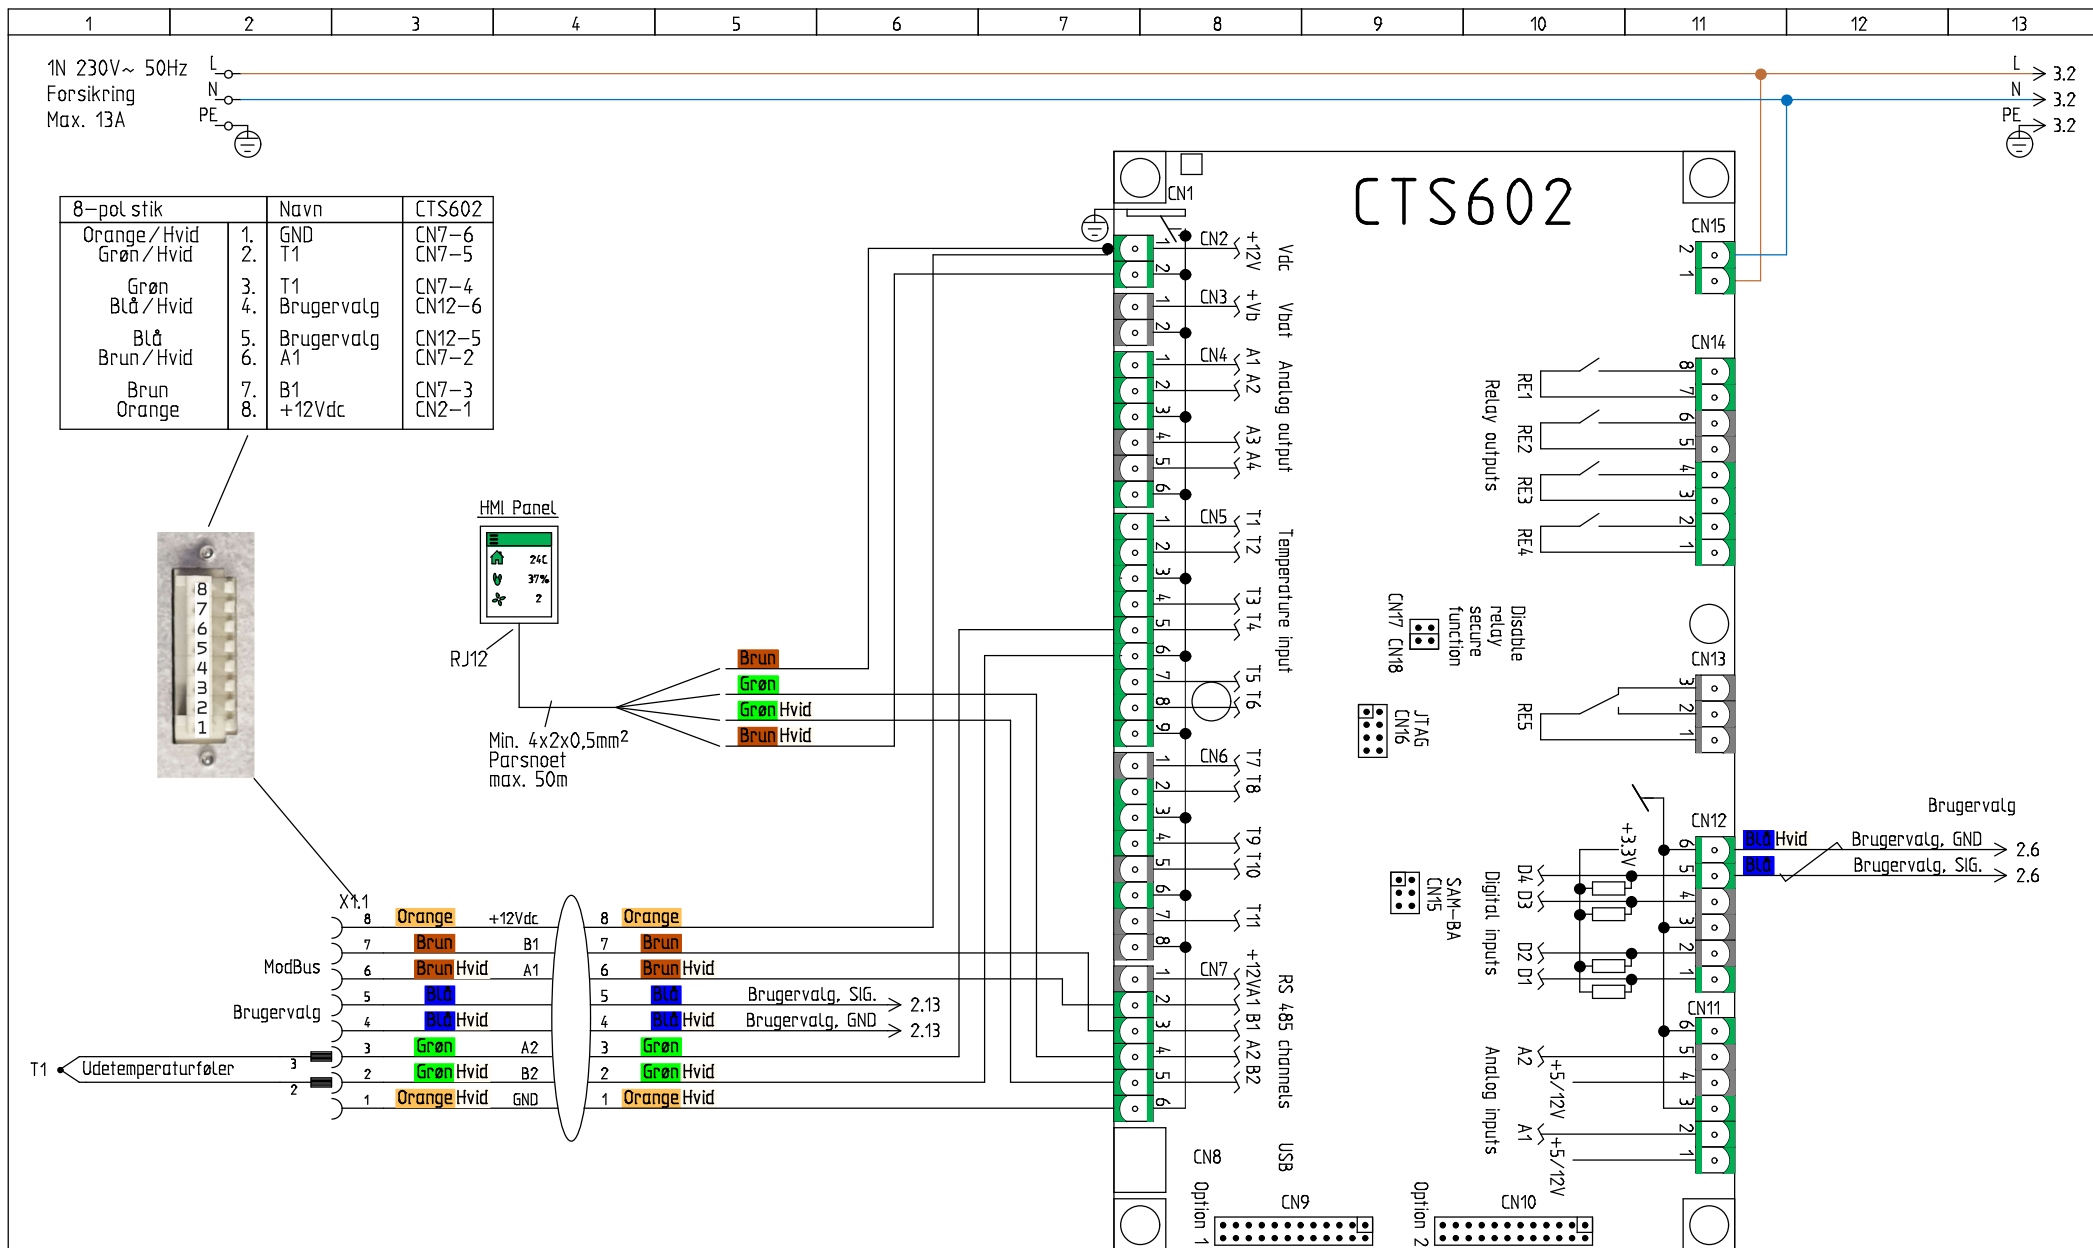


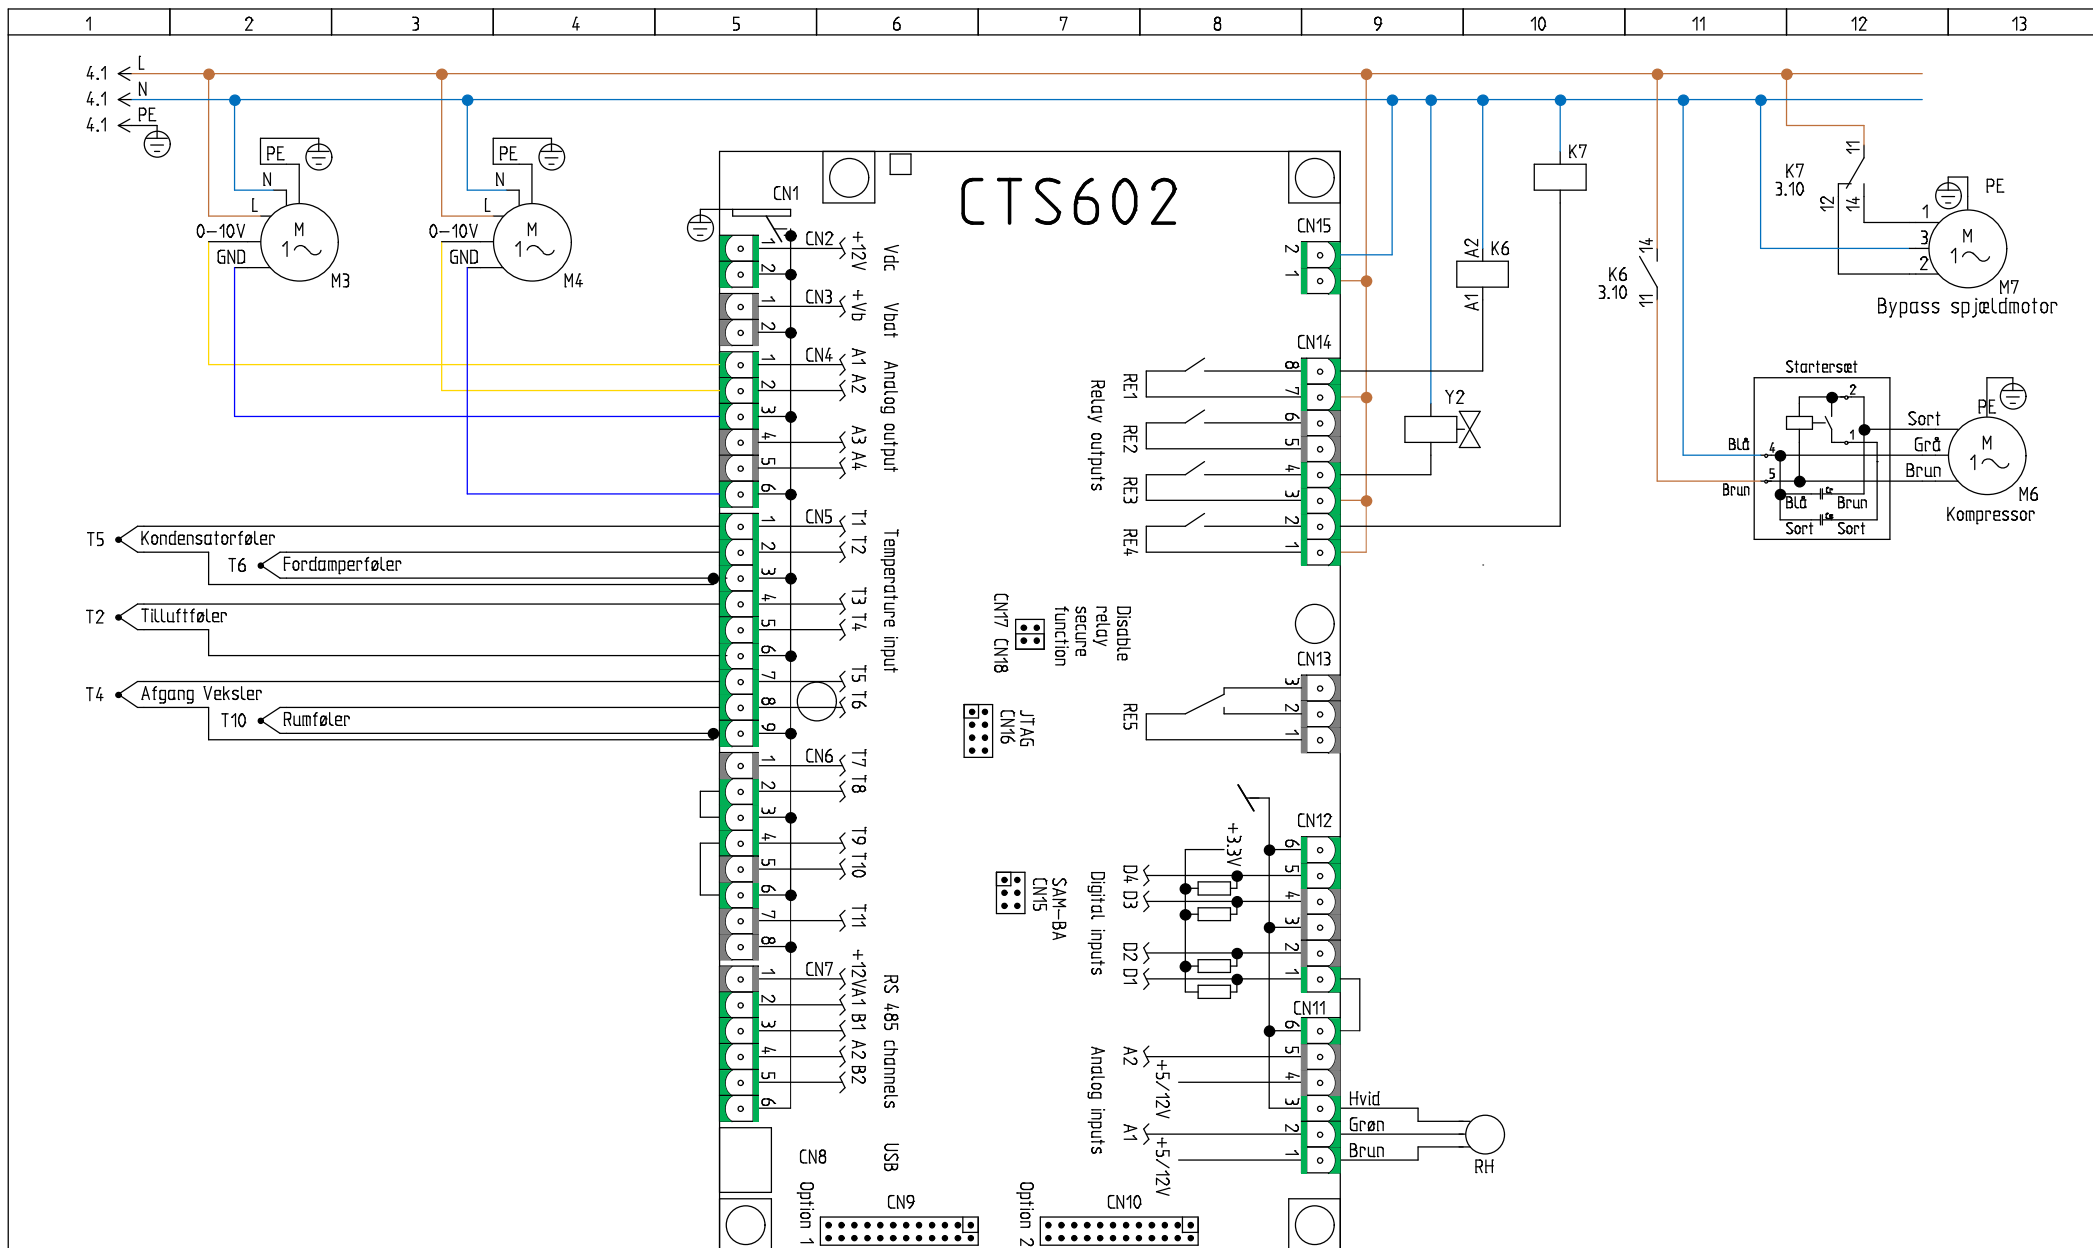


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----




Frostsikring
Polar

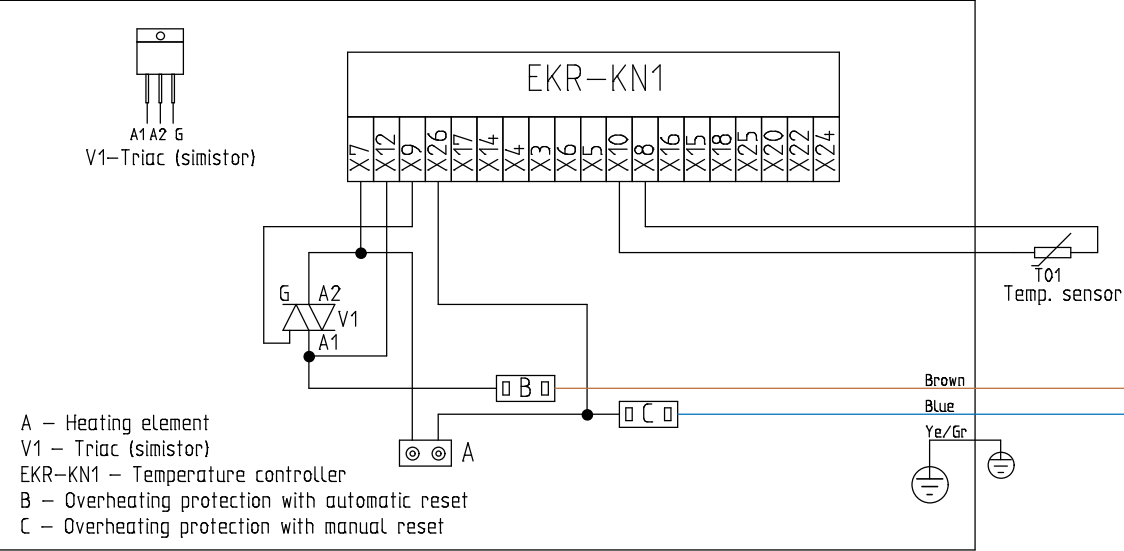

- A - Heating element
- V1 - Triac (simistor)
- EKR-KN1 - Temperature controller
- B - Overheating protection with automatic reset
- C - Overheating protection with manual reset

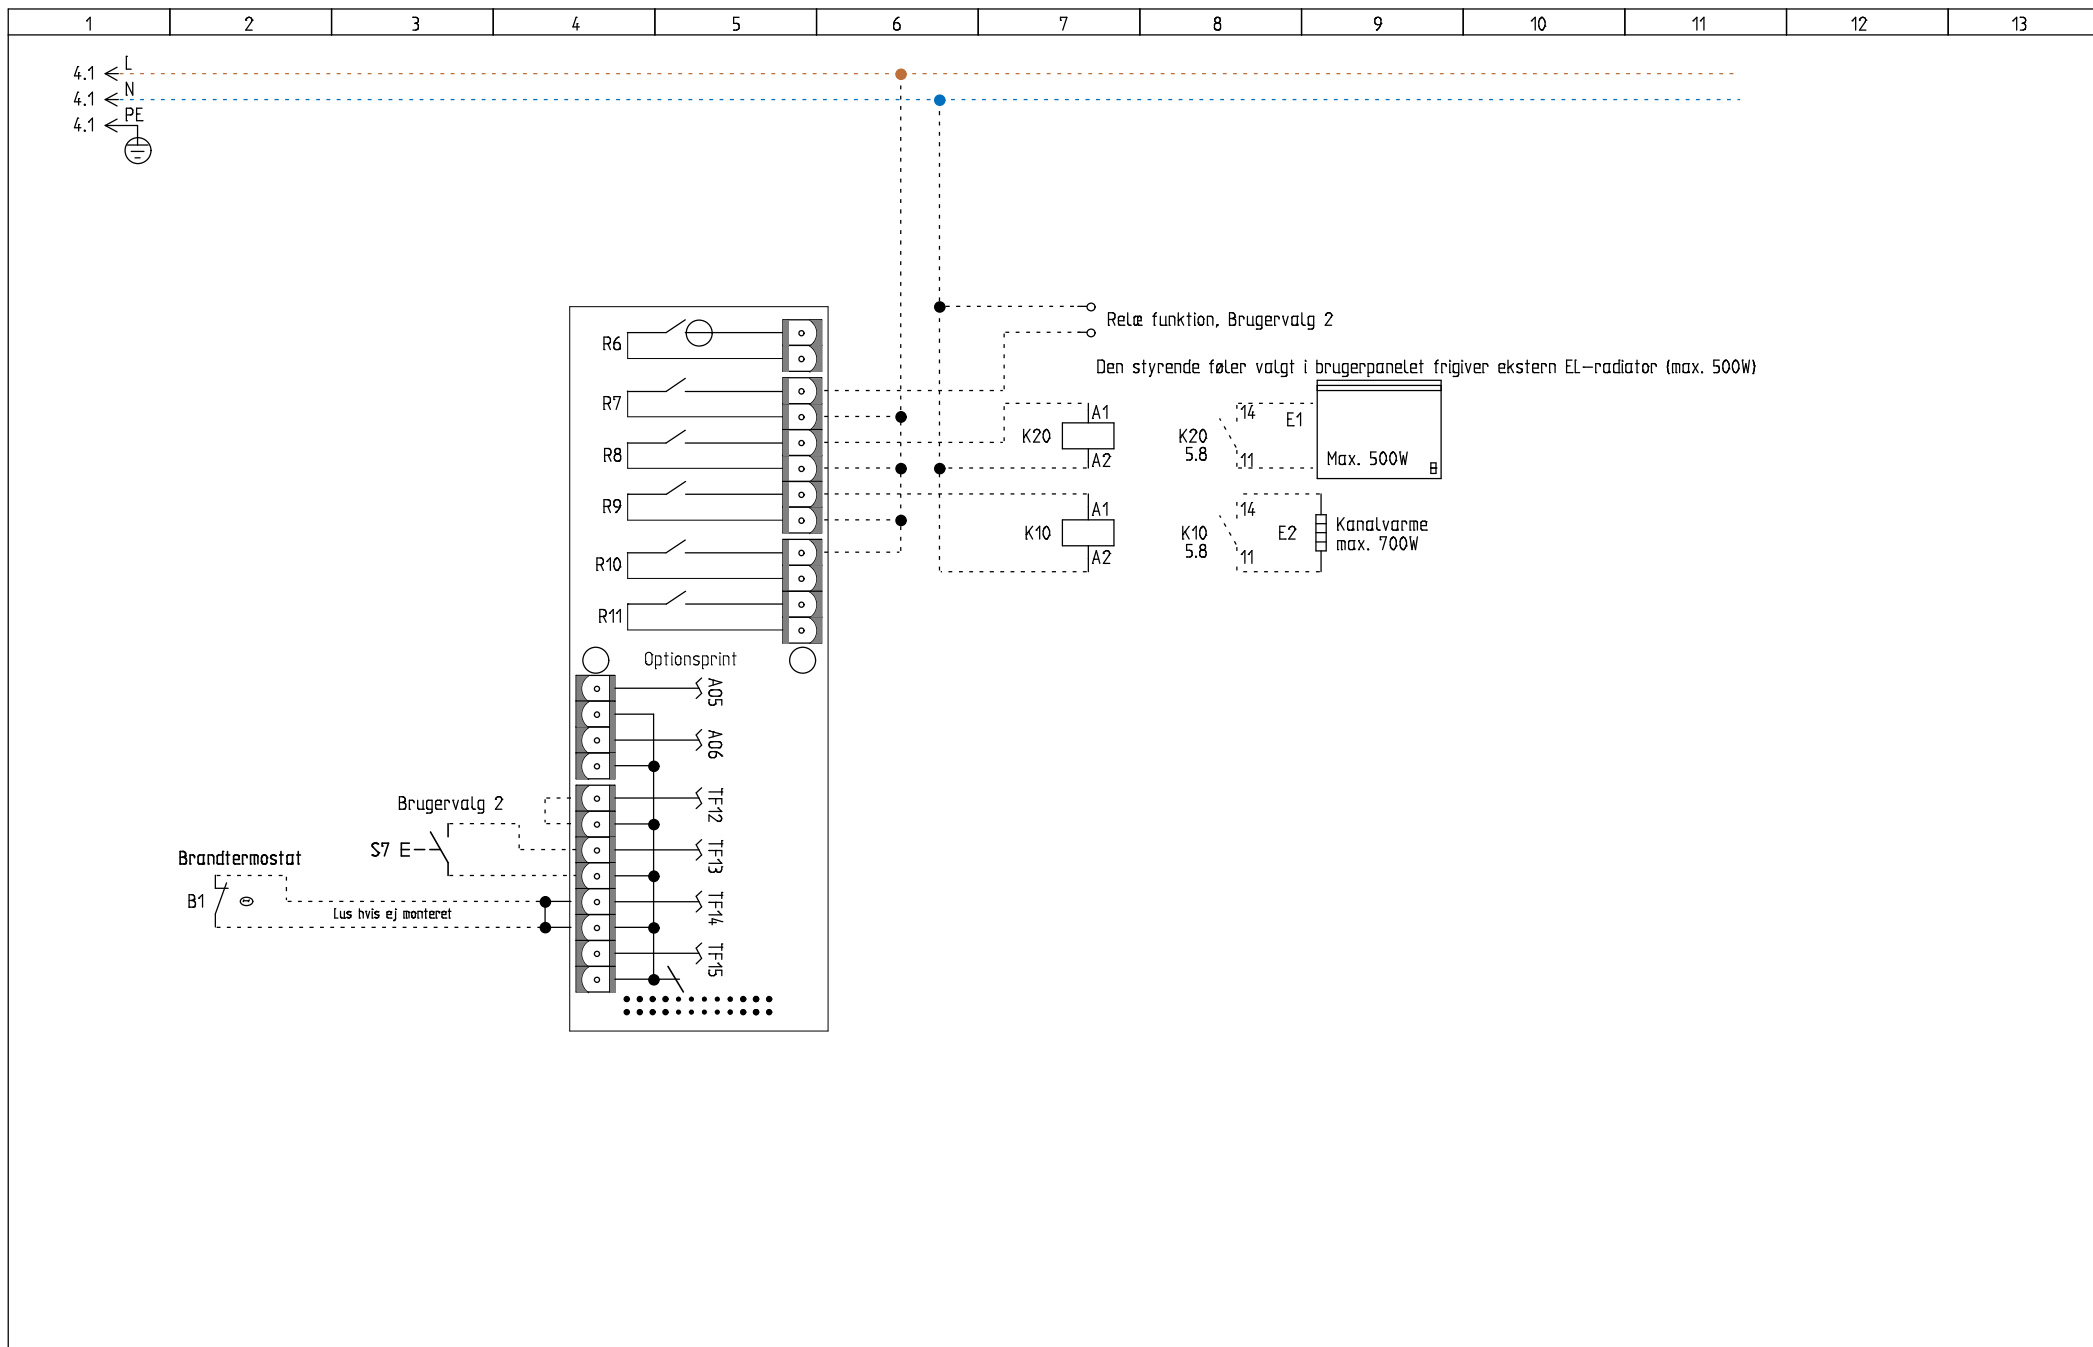

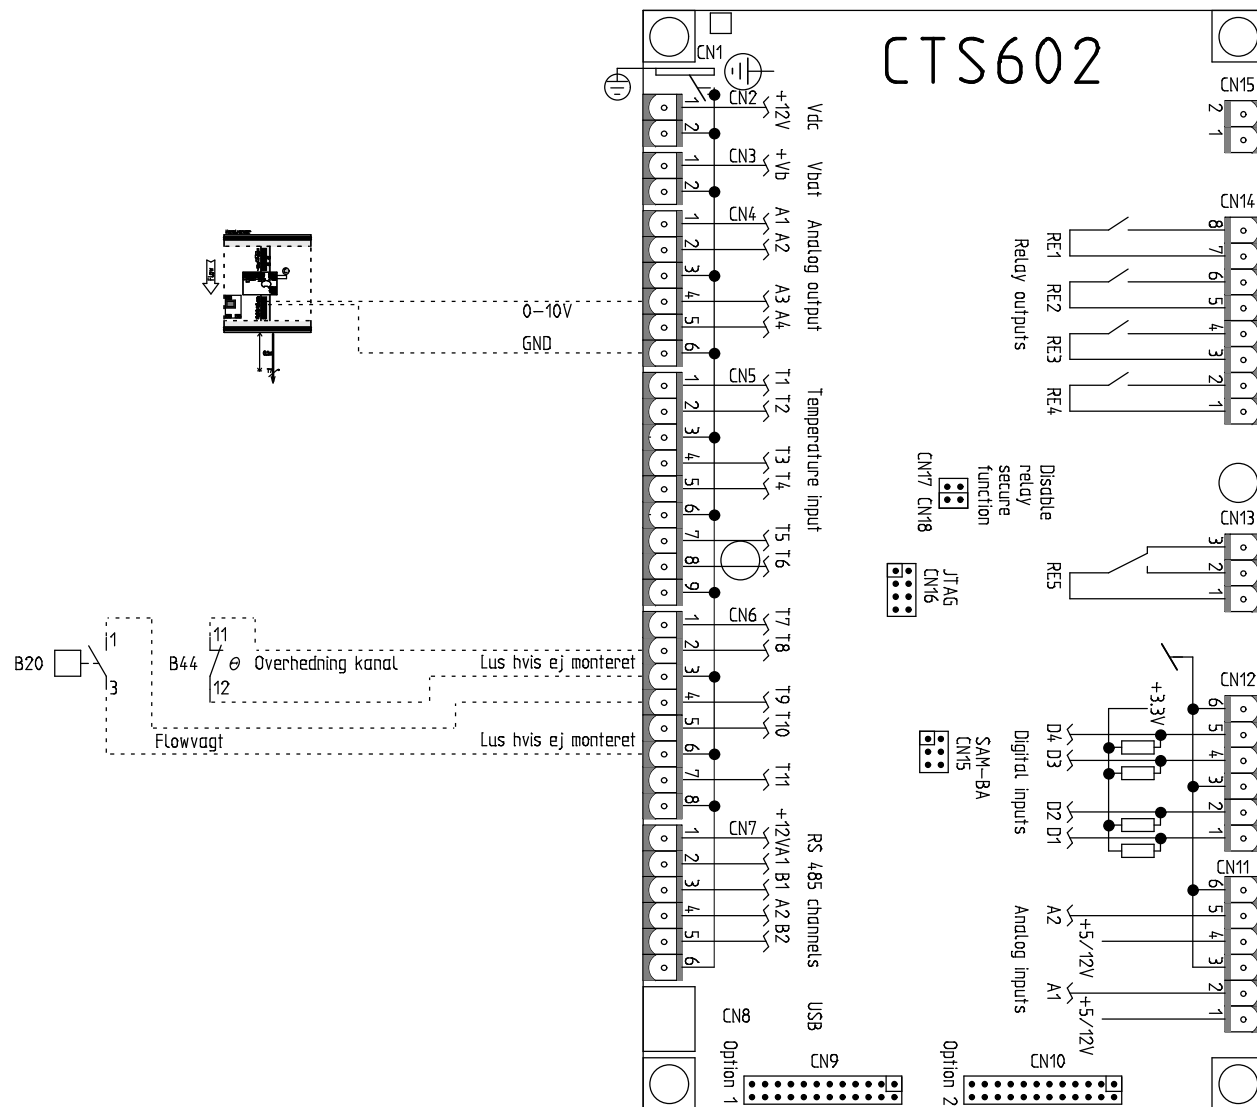

Produktliste

Produkt	Type	Beskrivelse	Dokumenttype	Side	Strømvej
B1	EGO 55.33519.020 70–5°C, #15441	Brandtermostat Tilluft (Tilbehør)	Kredsskema	5	2
B20	Huba 20–300Pa, #3635	Flowvagt (Tilbehør)	Kredsskema	6	3
Cr	10µF, #1015–2	Driftskondensator	Kredsskema	3	12
Cs	80µF, #1015–2	Startkondensator	Kredsskema	3	12
CTS1	#239933	CTS602 Print	Kredsskema	1	9
E1	EL-varme Max. 500W	Ekstern rumvarme (Ej Nilan leverance)	Kredsskema	5	9
E2	Varmelegeme Max 700W	Kanalvarme (Tilbehør)	Kredsskema	5	9
IF	VP-Filter	Tilluft filter	Kredsskema	1	9
K6	Relæ 1C/O 16A 230VAC, #23470	Relæ Kompressor	Kredsskema	3	10
K7	Relæ 1C/O 16A 230VAC, #23470	Relæ Bypass	Kredsskema	3	10
K10	Telemecanique RSB1A120P7S 230V, #23466	Relæ Kanalvarme	Kredsskema	5	8
K20	Telemecanique RSB1A120P7S 230V, #23466	Relæ EL-Radiator	Kredsskema	5	8
M3	ebm G3G140–AV17–14 1x230V~, #41003	Fraluftmotor	Kredsskema	3	2
M4	ebm G3G140–AV17–14 1x230V~, #41003	Tilluftmotor	Kredsskema	3	4
M6	Danfoss SC15GHH 220–240V~ 60Hz, #1015	Kompressor	Kredsskema	3	13
M7	CDC M48R BT N 230V T85 500Rpm, #7113BP10	Bypass spjældmotor	Kredsskema	3	13
Print	#239935	Optionsprint	Kredsskema	5	5
RH	#23997	Fugtføler	Kredsskema	3	9
S7	Kontakt	Kontakt for brugervalg 2 (Ej Nilan leverance)	Kredsskema	5	4
T01	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Brugsvandsføler (Top)	Kredsskema	4	9
T1	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Udetemperaturføler	Kredsskema	2	1
T2	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Tilluftføler	Kredsskema	3	2
T4	NTC-føler JM103C1R1, #239961	Afgang Veksler	Kredsskema	3	2
T5	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Kondensatorføler	Kredsskema	3	2
T6	NTC-føler JM103C1R1, #239961	Fordamperføler	Kredsskema	3	2
T10	NTC-føler JM103C1R1, #23995	Rumføler	Kredsskema	3	2
UF	VP-Filter	Fraluft filter	Kredsskema	1	8
X1.1			Kredsskema	2	3
X2.1			Kredsskema	2	2
X2.1			Kredsskema	2	2



Combi S 302 Top Polar
CTS602 Styring / HMI-panel
Varenr. 702102

Projekt 702102 V1–09 220131			Antal sider 2	
Dato 31–01–2022	Land DK / N / S / SF	Næste side 2	Side 1	

Produktliste	
--------------	--

[illegible]

Combi S 302 Top Polar
CTS602 Styling / HMI-panel
Varenr. 702102

Projekt	702102 V1-09 220131
---------	---------------------

Date	31-01-2022
------	------------

Land
DK / N / S / SF

Næste side

Antal sider	2
-------------	---

Side	2
------	---